


D.1.4 - Vytápění

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995	
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT		
INVESTOR: Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			ZAKÁZKA č. 9868 - 03 - 2023	
AKCE: Změna užívání 1. NP na prádelnu Kostnická 4088 Chomutov			FORMÁT	6 x A4
			DATUM	03.2023
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘITKO	1:50
OBSAH: Půdorys 1. NP			Výkres	1

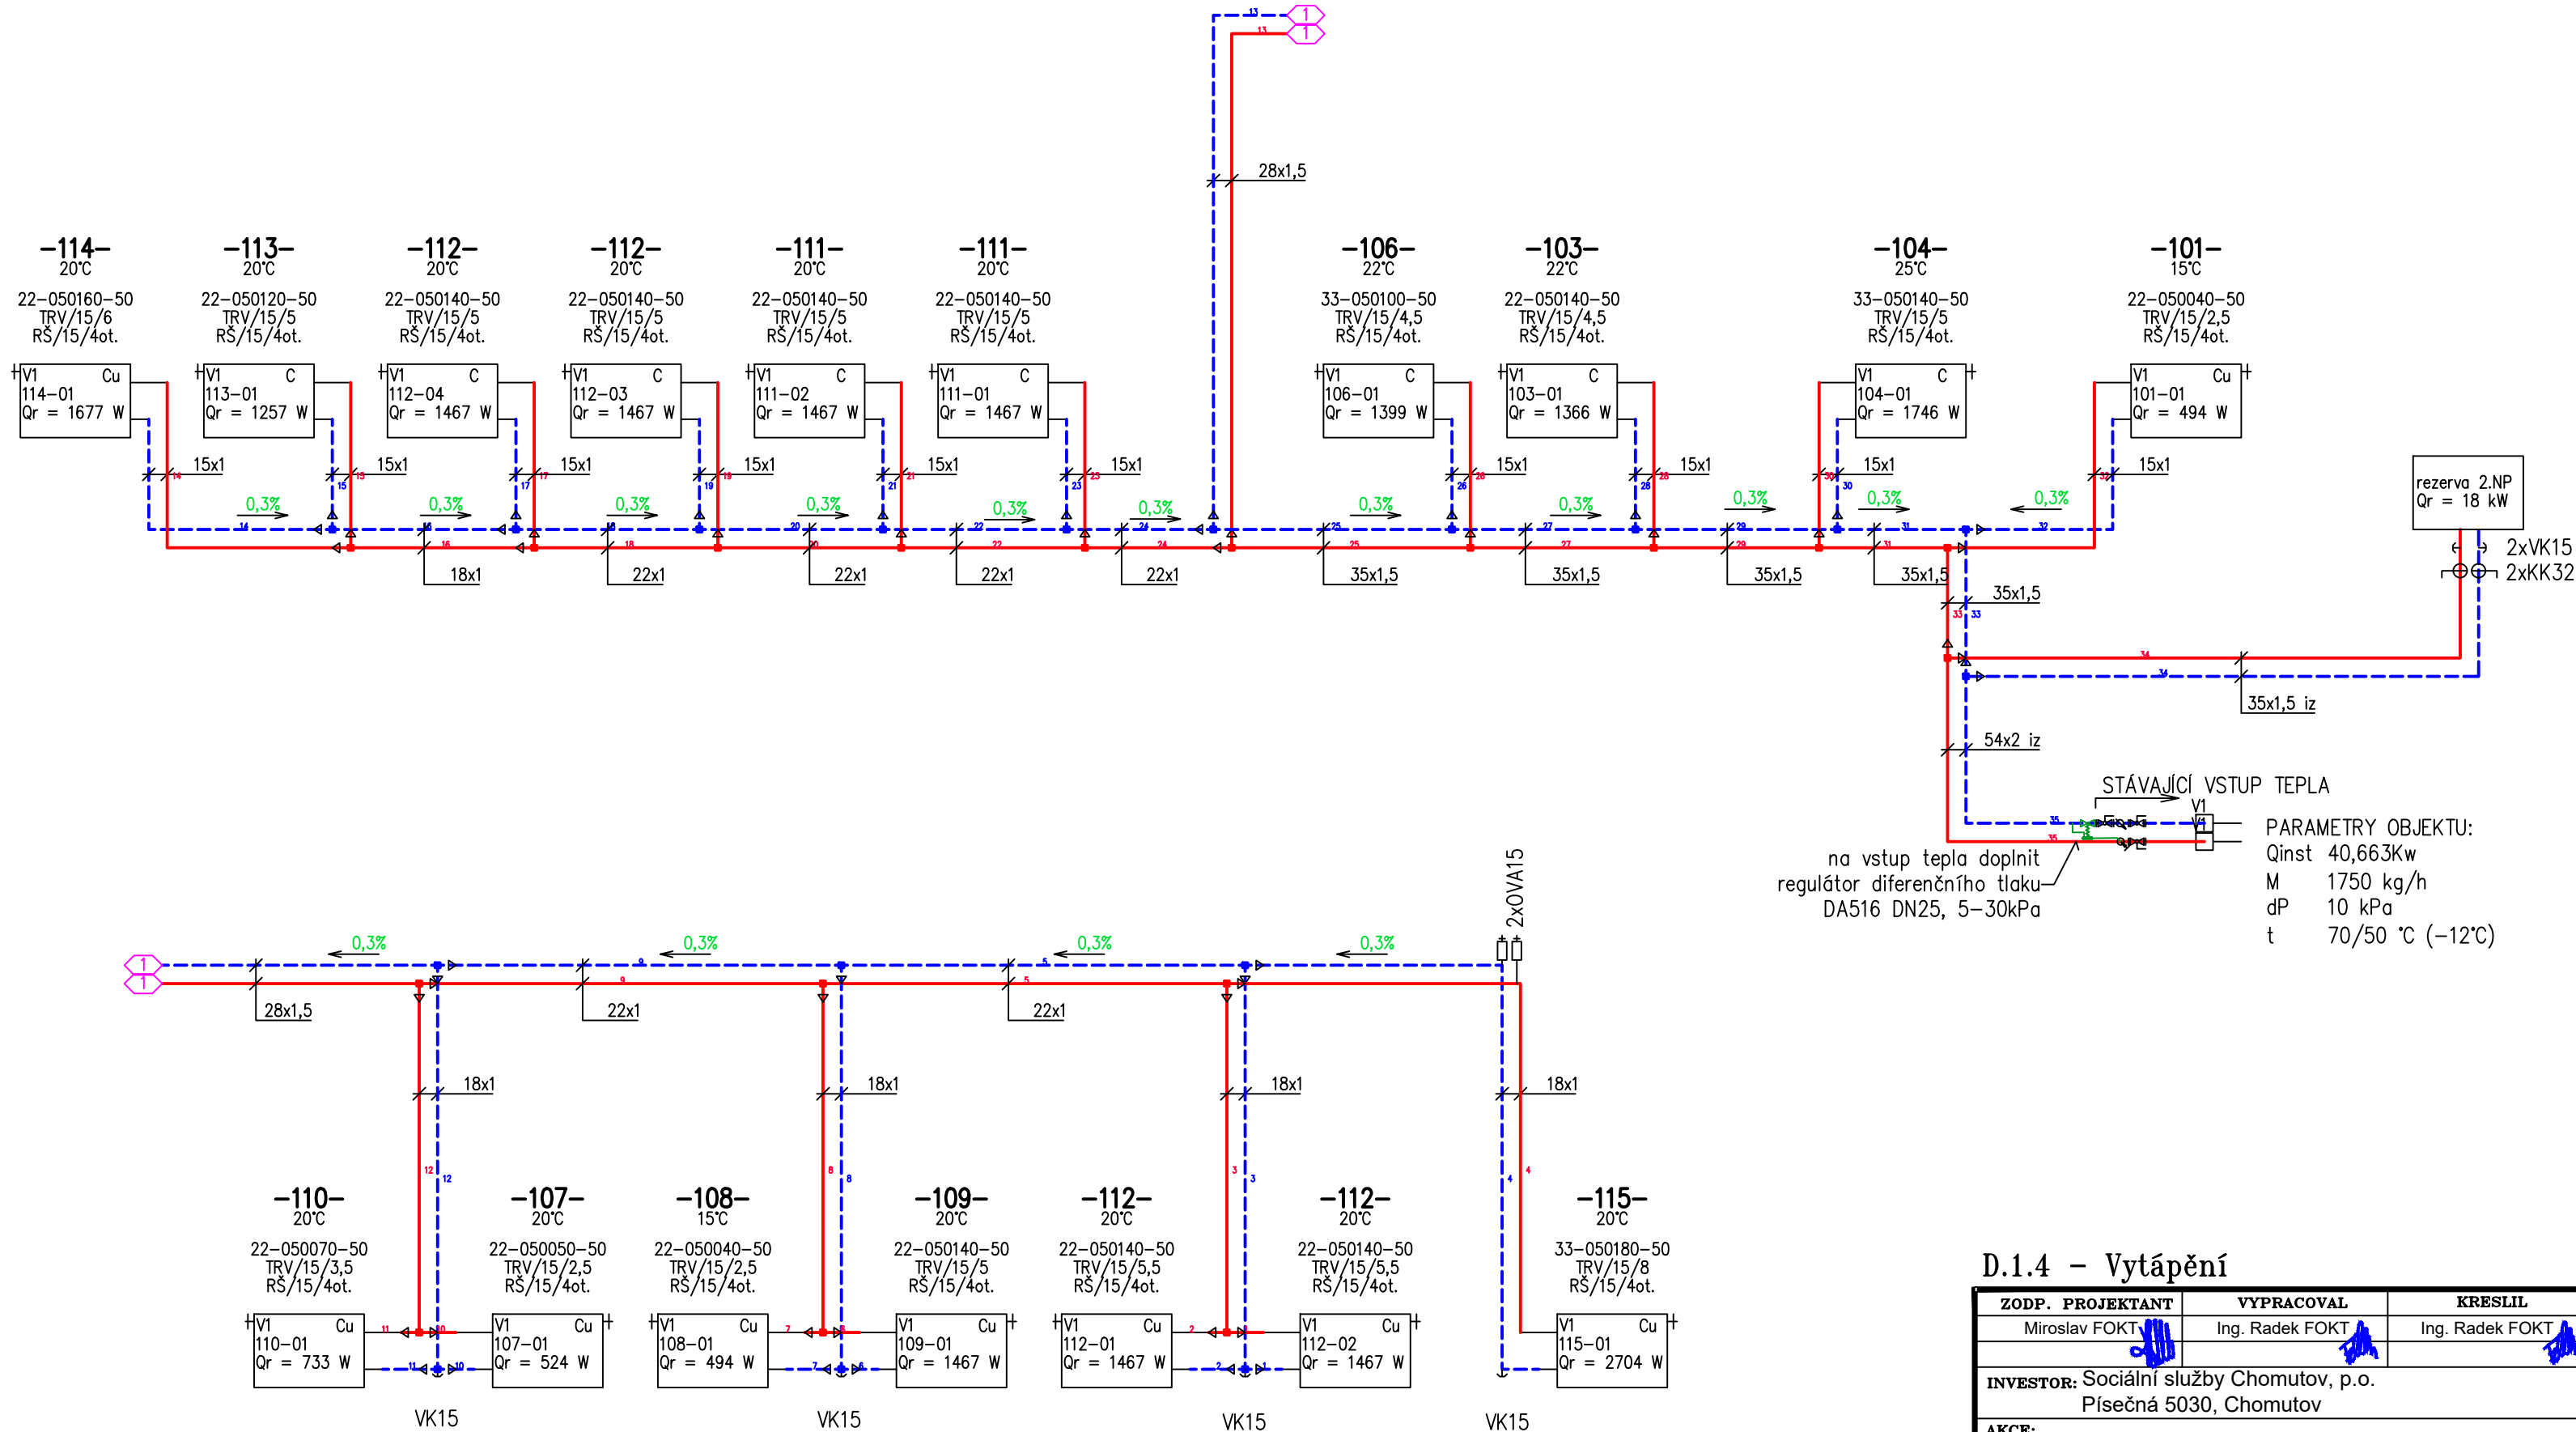

STÁVAJÍCÍ VSTUP TEPLA  
na vstup tepla doplnit  
regulátor diferenčního tlaku  
DA516 DN25, 5–30kPa

PARAMETRY OBJEKTU:  
Q<sub>inst</sub> 40,663kw  
M 1750 kg/h  
dP 10 kPa  
t 70/50 °C (–12°C)

### D.1.4 – Vytápění

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995		
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT			
INVESTOR: Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			ZAKÁZKA Č.	9868 - 03 - 2023	2
AKCE: <b>Změna užívání 1. NP na prádelnu</b> <b>Kostnická 4088</b> <b>Chomutov</b>			FORMÁT	4 x A4	
			DATUM	03.2023	
			STUPEŇ	DPS	
OBSAH: <b>Schéma rozvodů ÚT</b>			MĚŘÍTKO	----	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995		
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT			
INVESTOR: Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			ZAKÁZKA Č. 9868 - 03 - 2023  Paré DATUM 03.2023 STUPEŇ DPS		
AKCE: Změna užívání 1. NP na prádelnu Kostnická 4088 Chomutov					
OBSAH:					
D.1.4 - Vytápění					

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995		
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT			
INVESTOR: Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			ZAKÁZKA Č. 9868 - 03 - 2023  Paré DATUM 03.2023 STUPEŇ DPS		
AKCE: Změna užívání 1. NP na prádelnu Kostnická 4088 Chomutov					
OBSAH:					
D.1.4 - Vytápění					