


5.NP - 4. PATRO - nový stav

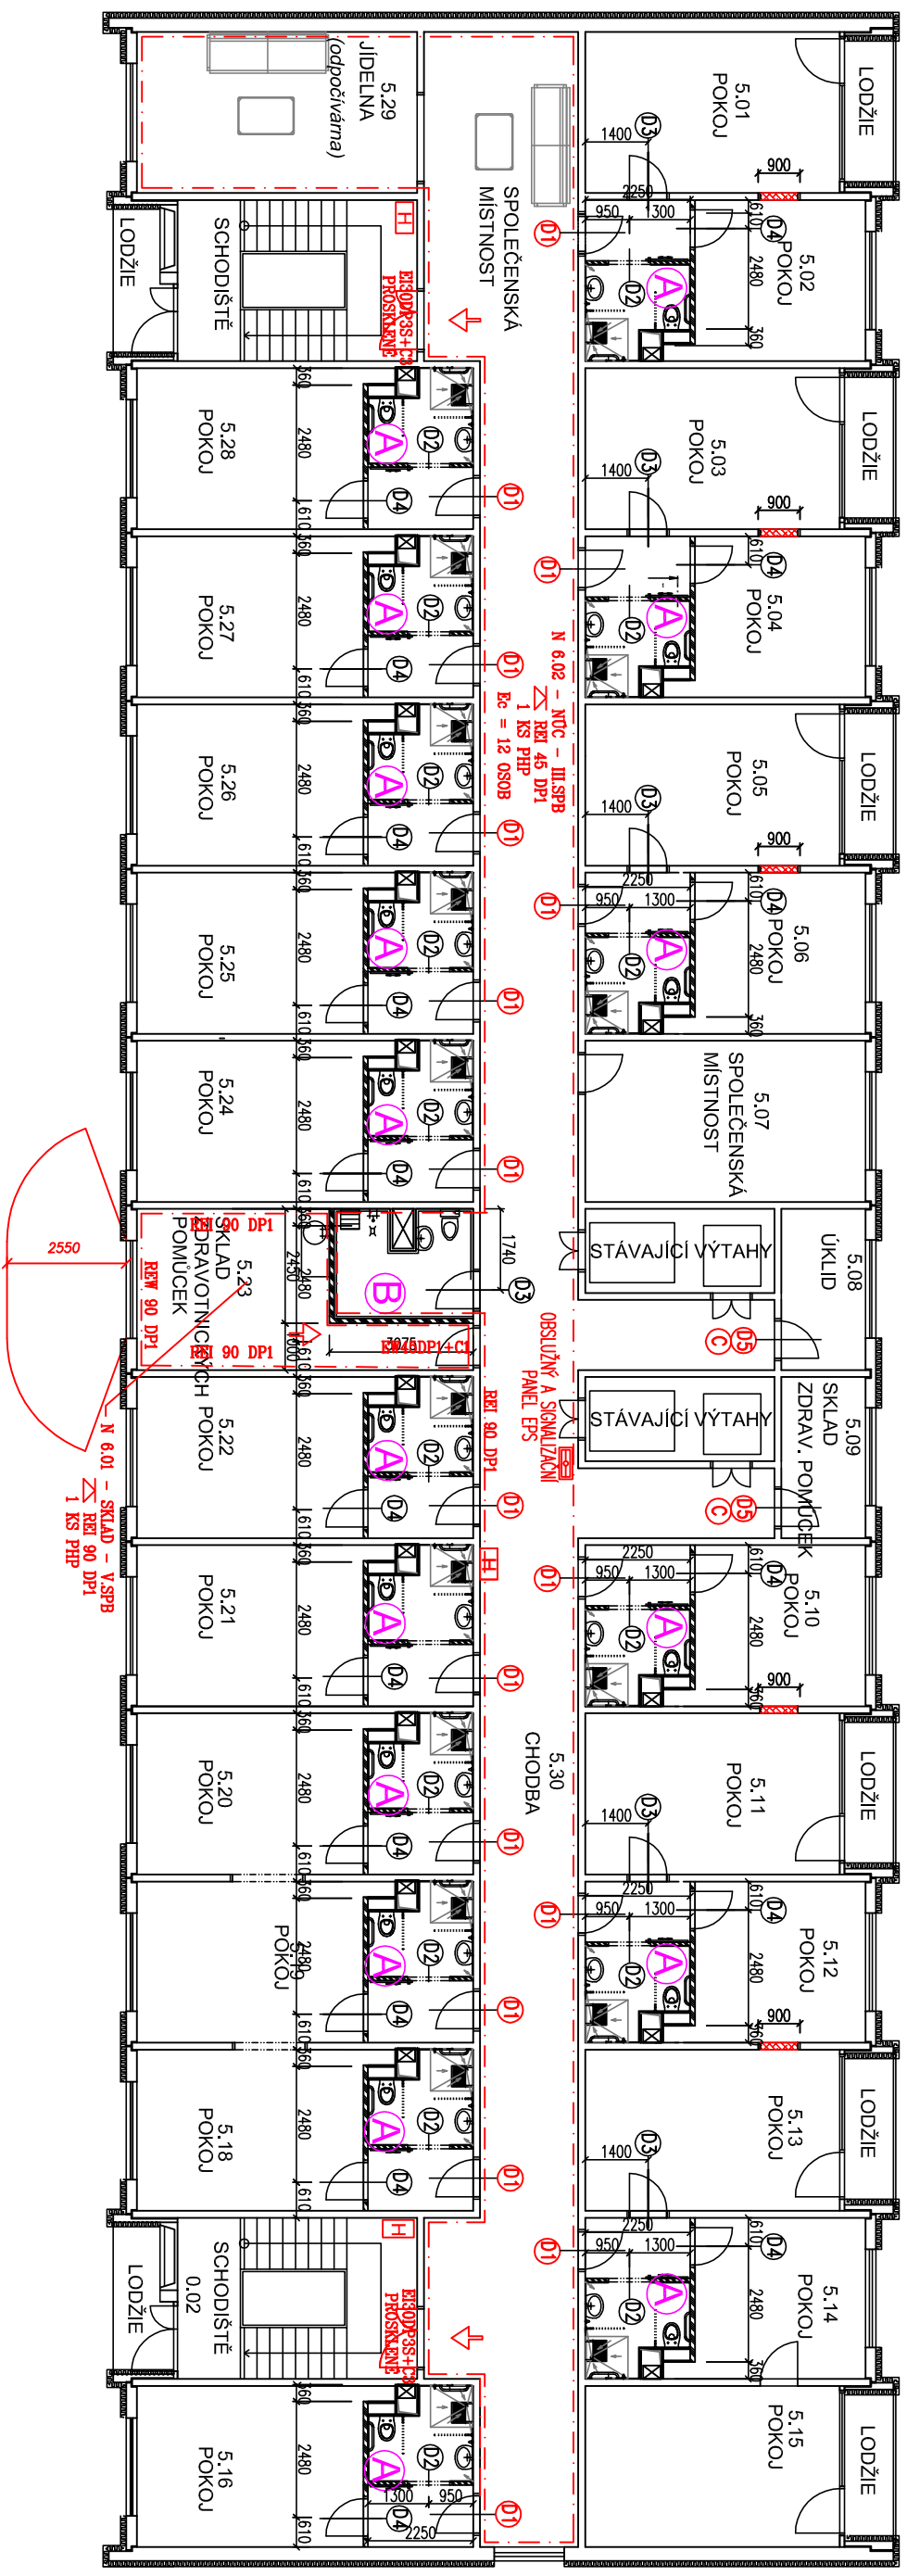

LEGENDA ZNAČEK PO :

Hranice požárního úseku

Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III

 Přenosný hasící přístroj (6 kg)

Autonomní požární hlásič

EW 15DP3+C
Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hofhavosti DP3, samozavírací zařízení

Nejnižší požadovaná požární odolnost svale konstrukce pro mezní stavy E_i 30 minut, konstrukce DP1

Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut

Směr úniku

Únikový východ

Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí

 Stěnový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORU

D1 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm

POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ
KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ
(ZÁRUBEN BUDE OPATŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)

D2 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm
VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm!
SVSLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANÝ)
ZAMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU


D3 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ OTVÍRAJE 800/1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R6

D4 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm

05 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm

POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3
KŘÍDLO OSAZENÉ DO PŮVODNÍ OCELI. ZÁRUBNĚ

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div>Projektování požárních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div><div>www.jkpo.cz Školní 1036 43001 Chomutov Tel.: 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková	Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		DATUM	01./2016
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	02./16
PROFESE	D.1.3. požárně bezpečnostní řešení		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH			1:150	7
Půdorys 5.NP – PBŘ				