

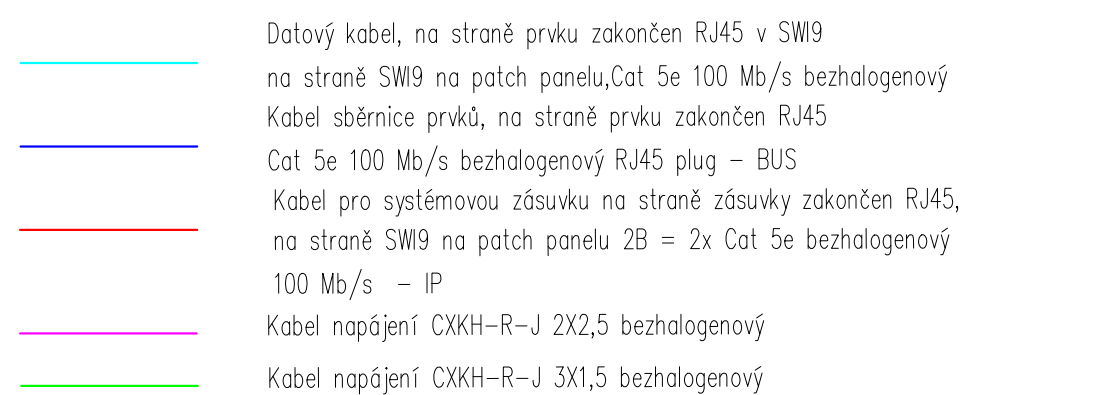


4.NP - 3.PATRO

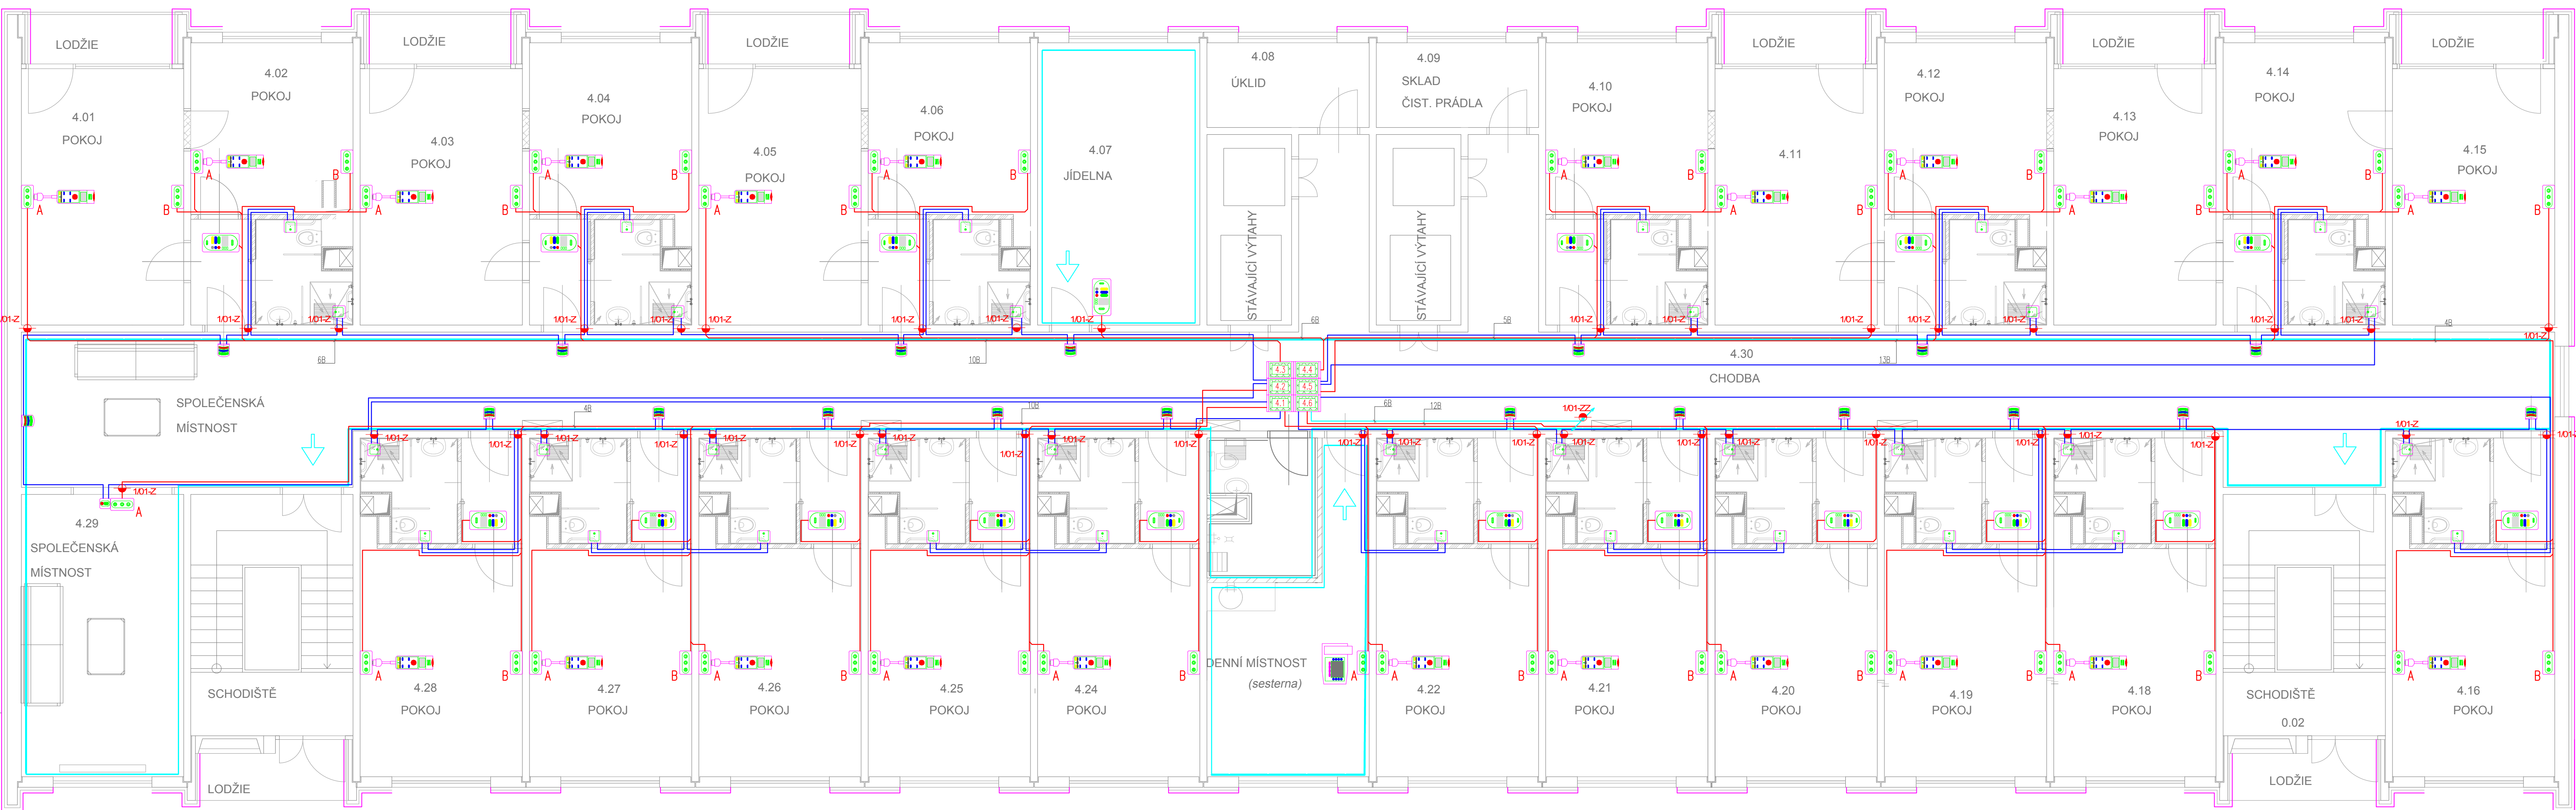

Pozn. Napájecí zdroj pro systémové switche bude umístěn vždy v Racku umístěného u switchů.
Silové napájení pro zdroje (230V) bude řešeno z přílehlého rozvaděče přídavního jističe B10/1
Umístění pokojového komunikačního terminálu dle technické zprávy (v rekonstruovaných pokojích umístit za dveře) v prázdnin nerekonstruovaných za dveře do koupelny dle PD
Ústředna EPS bude propojena pomocí RS485 se serverem Visocall IP
Terminály (IP) na straně switche budou zakončeny a popsaný na patch panelu v racku dle místností
Systémy budou vybaveny lžkovou zásuvkou SM a stolním terminálem ST-TOUCH
Vnitřní sestra bude mít instalován sesterský terminál LS-TOUCH
Každý systémový switch musí být napájen uplinkem do páteřního switchu v 8.NP
Všchny a žny instalace prvků uvedeny v tech. zpr. odst. 8.1 nebo v manuálu výrobce
Veškeré instalace (vodáče, říšty atd.) musí být provedeny v bezohledném provedení dle vyhl. č. 268/2011



LEGENDA STAVEBNÍ :



VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ





Description Patient terminal PAT-E

 Description Patient terminal

 Patient terminal Light

 Connection module / Systémová zásuvka SM


 Room terminal/Pokojový komunikační terminál, KMT
 BASIC – Pokojový terminál, ZTD-B

 Light module/Pokojové světlo, LM-10


 Cancel button/Potvrzovací tlačítko, AI-IO

 Nouzové a potvrzovací tlačítko, RAT-10

 Pull button/Nouzové táhlo, ZT-10

 Power supply 24 V (480W,240W,120W) System Switch SW19

 Staff terminal, ST-Touch



PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VÝPRACOVAV				
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:
KRAJ	Ústecký kraj	OBEC	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY			
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DOMOV SENIORŮ		
ČÁST	D.1.4.3 - Systém nouzové komunikace		
NÁZEV VÝKRESU		mřížka:	č. výkresu: 6
PÚDORYS 4.NP - SP		1 : 75	evidenční číslo: 9171279_240
číslo zakázky:	členění dokumentu:	datum tisku:	formát :
9171279	D.1.4.3.6	01/2018	A1
stupeň PD:			RDS