


Pozn. Teplotní hlásiče budou ve verzi se zatavenou elektronikou
Autonomní hlásiče instalovat vždy v nejvyšším místě místnosti

8.NP - 7. PATRO

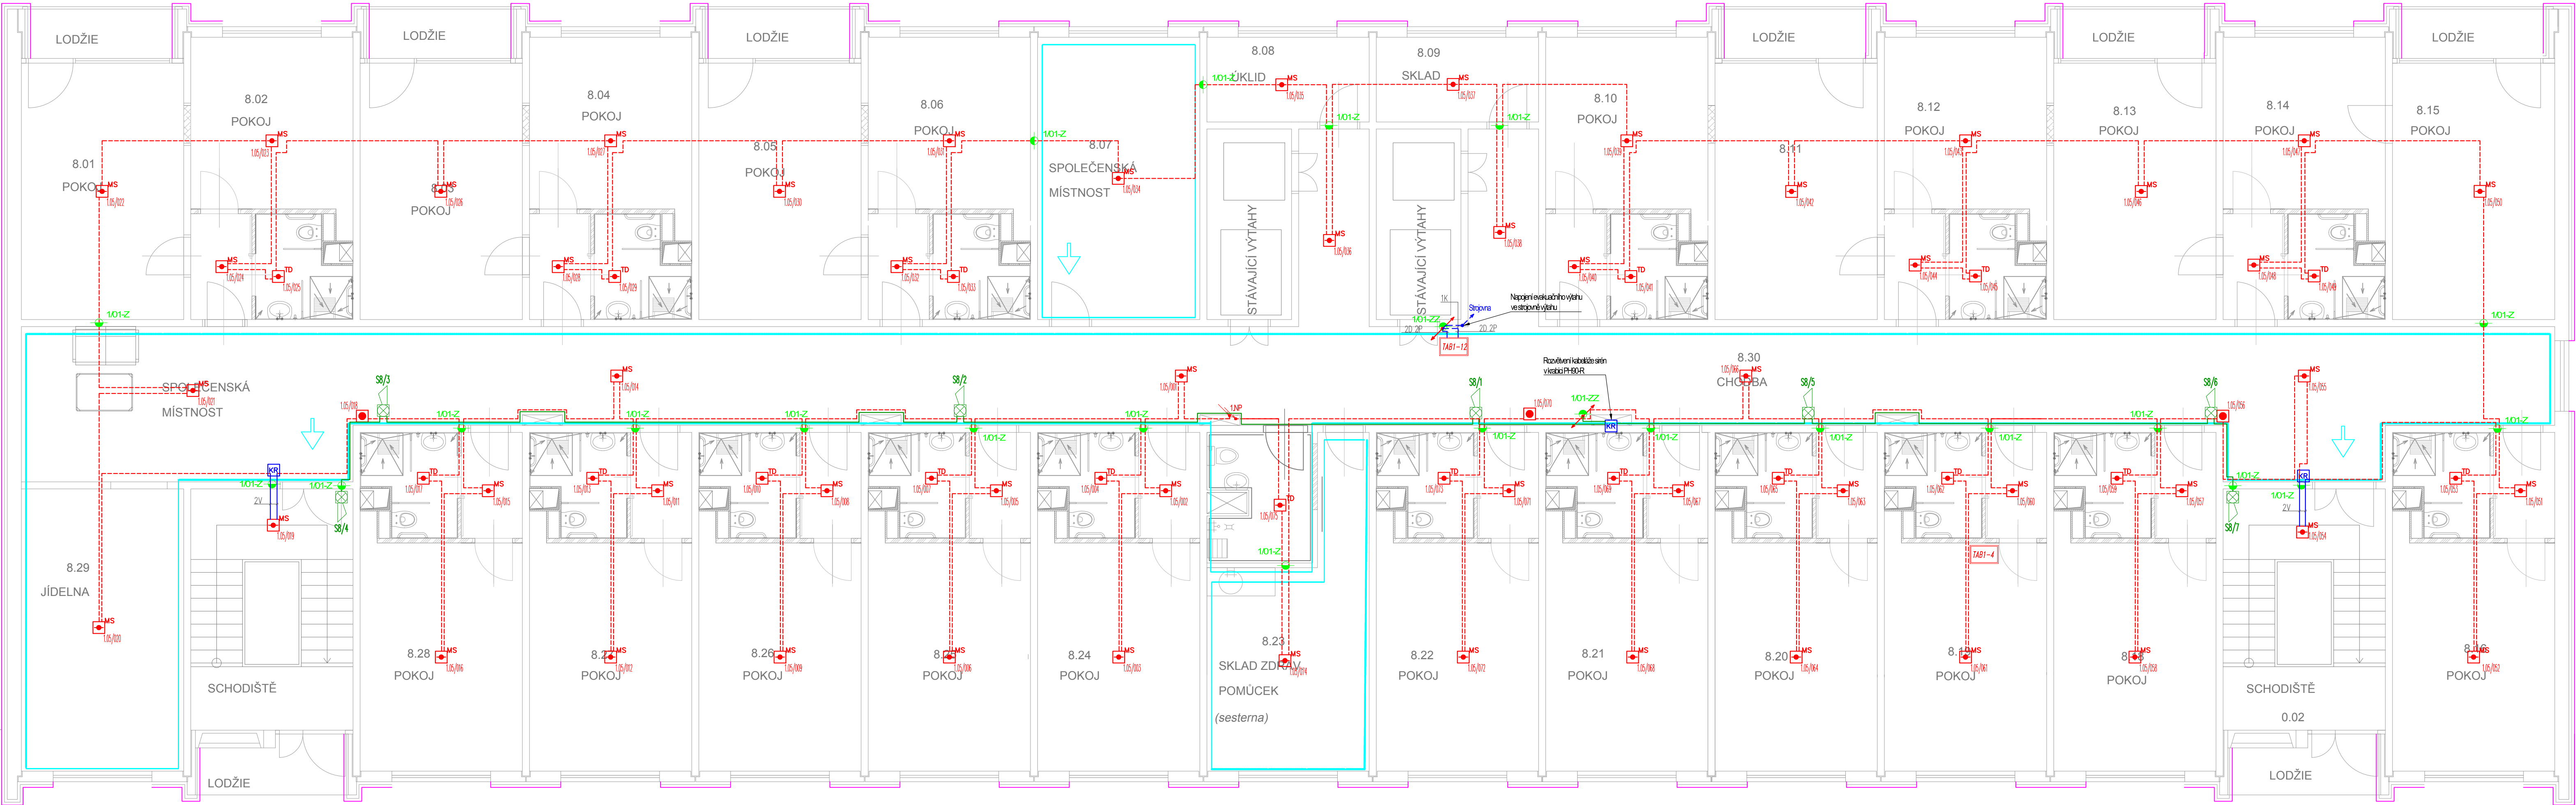

LEGENDA EPS :

- OPPO OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
- KTIPO KTIPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
- ZDP ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
- EPS ÚSTŘEDNA EPS SCHRACK SE ZDROJEM
- TAB TABLO EPS
- MS MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICI A IZOLÁTOREM, reakce na kouř a teplotu
- TD MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICI A IZOLÁTOREM, reakce na teplotu
- 034
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24 MCP 535X
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP67
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICI A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM
- NUTNÝ REVIZNÍ PŘÍSTUP A OZNAČENÍ HLÁSIČE EPS
- SVĚTELNA SIGNALIZACE, BX-UP1
- VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
- VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
- RELEVY MODUL (4xRELÉ MAX.230V/2A)
- EL. VÝVOD
- KR KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008
- POPLACHOVÁ SÍŘENÁ Y004 ČERVENÁ
- KOMBINOVANÁ SÍŘENÁ / MAJÁK
- POMOCNÝ ZDROJ EPS 24V
- MAJÁK V4
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ROZVADĚČ MS 1 QT
- UKONČENÍ KABELŮ INSTALOVANÝCH DO ZEMNĚ

- R REVIZNÍ OTVOR 300x300mm PRO HLÁSIČ EPS V PODHLEDU, NA STŘEDU MÍSTNOSTI (s ohledem na svítidla) NEBO PRO PŘÍSTUP K VEDENÍ
- POŽÁRNÍ UC PÁVKA dle ČSN EN 13501-2
- Z Průchod stěnou
- ZZ Průchod stropem
- S Nad rastroem (průchod stěnou)
- SSS Nad rastroem (průchod stropem)
- NASÁVACÍ VEDENÍ
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS100, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.2- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS100, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.3- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS100, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.4- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS100, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.5- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS100, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS100,dle ČSN 60331 MIN. 1cm POD OMÍTKOU NEBO PŘÍCHÝTEK A SVÁZKOVÝCH UCHTÍU, KABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90
- TRASA PRO NÁPOJENÍ OVLADACHO TABLA, OPPO a KTIPO S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, NÁPOJENÍ OVL. ZAŘÍZENÍ, TRASY DLE ČSN 73 0848 B2CAS100,dle ČSN 60331 MIMO PODHLED A V CHŮC ZÁSADNĚ POD OMÍTKOU, MIMO CHŮC NAD PODHLEDY POMOCI PŘÍCHÝTEK
- 2P=2xKABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90
- 1V=1xKABEL PRAFIoGuard 1x2x0,8 (St) E90
- 1K=1xKABEL PRAFIoGuard 4x2x0,8 (St) E90
- 1Q=1xKABEL PRAFIoGuard 5x2x0,8 (St) E90
- 1W=1xKABEL PRAFIoGuard 10x2x0,8 (St) E90
- 1D=1xKABEL PRAFIoGuard 2x2,5 (St) E90
- 1E=1xKABEL CAT6A s LSOFHR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca st d0
- TRASA KABELU POMOČNÉHO NÁPAJENÍ S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS100,dle ČSN 60331 KABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90 nebo JEH(ST)H 2x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS100,dle ČSN 60331 P=KABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90, E90 NÁPOJENÍ SÍŘEN
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 30min, B2CAS100,dle ČSN 60331 PRAFIoGuard 3x1,5 P30-R NÁPAJENÍ ÚSTŘEDNY EPS
- ČIKY-0 2x1,5

LEGENDA STAVEBNÍ :

- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDIK PSUMBO EI 90
- V VENTILATOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBEHEM
- ZATVÍRÁKY VÝTOK

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ

- 1.14 SALONEK ČÍSLO MÍSTNOSTI ÚČEL MÍSTNOSTI
- 0.21 TĚLOCVIČNA (sklep) ČÍSLO MÍSTNOSTI NOVÝ ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

LEGENDA PR :

- Hranice požárního úseku
- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDIK PSUMBO EI 90

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 7 7,5 [m]

PROJEKTANT Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz
INVESTOR Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:
KRAJ Ústecký kraj	OBEC Chomutov		
KRAJSKÝ ÚŘAD Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD Chomutov		
NÁZEV STAVBY			
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062			
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - DOMOV SENIORŮ			
ČÁST D.2.1.1 – SO-01 Elektrická požární signalizace			
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 8.NP - EPS		1 : 75	č. výkresu: 10
Číslo zakázky 9171279		Deníení dokumentu: D.2.1	datum tisku: 01/2018
formát: A1		skupení PD: RDS	