


4.NP - 3.PATRO - nový stav

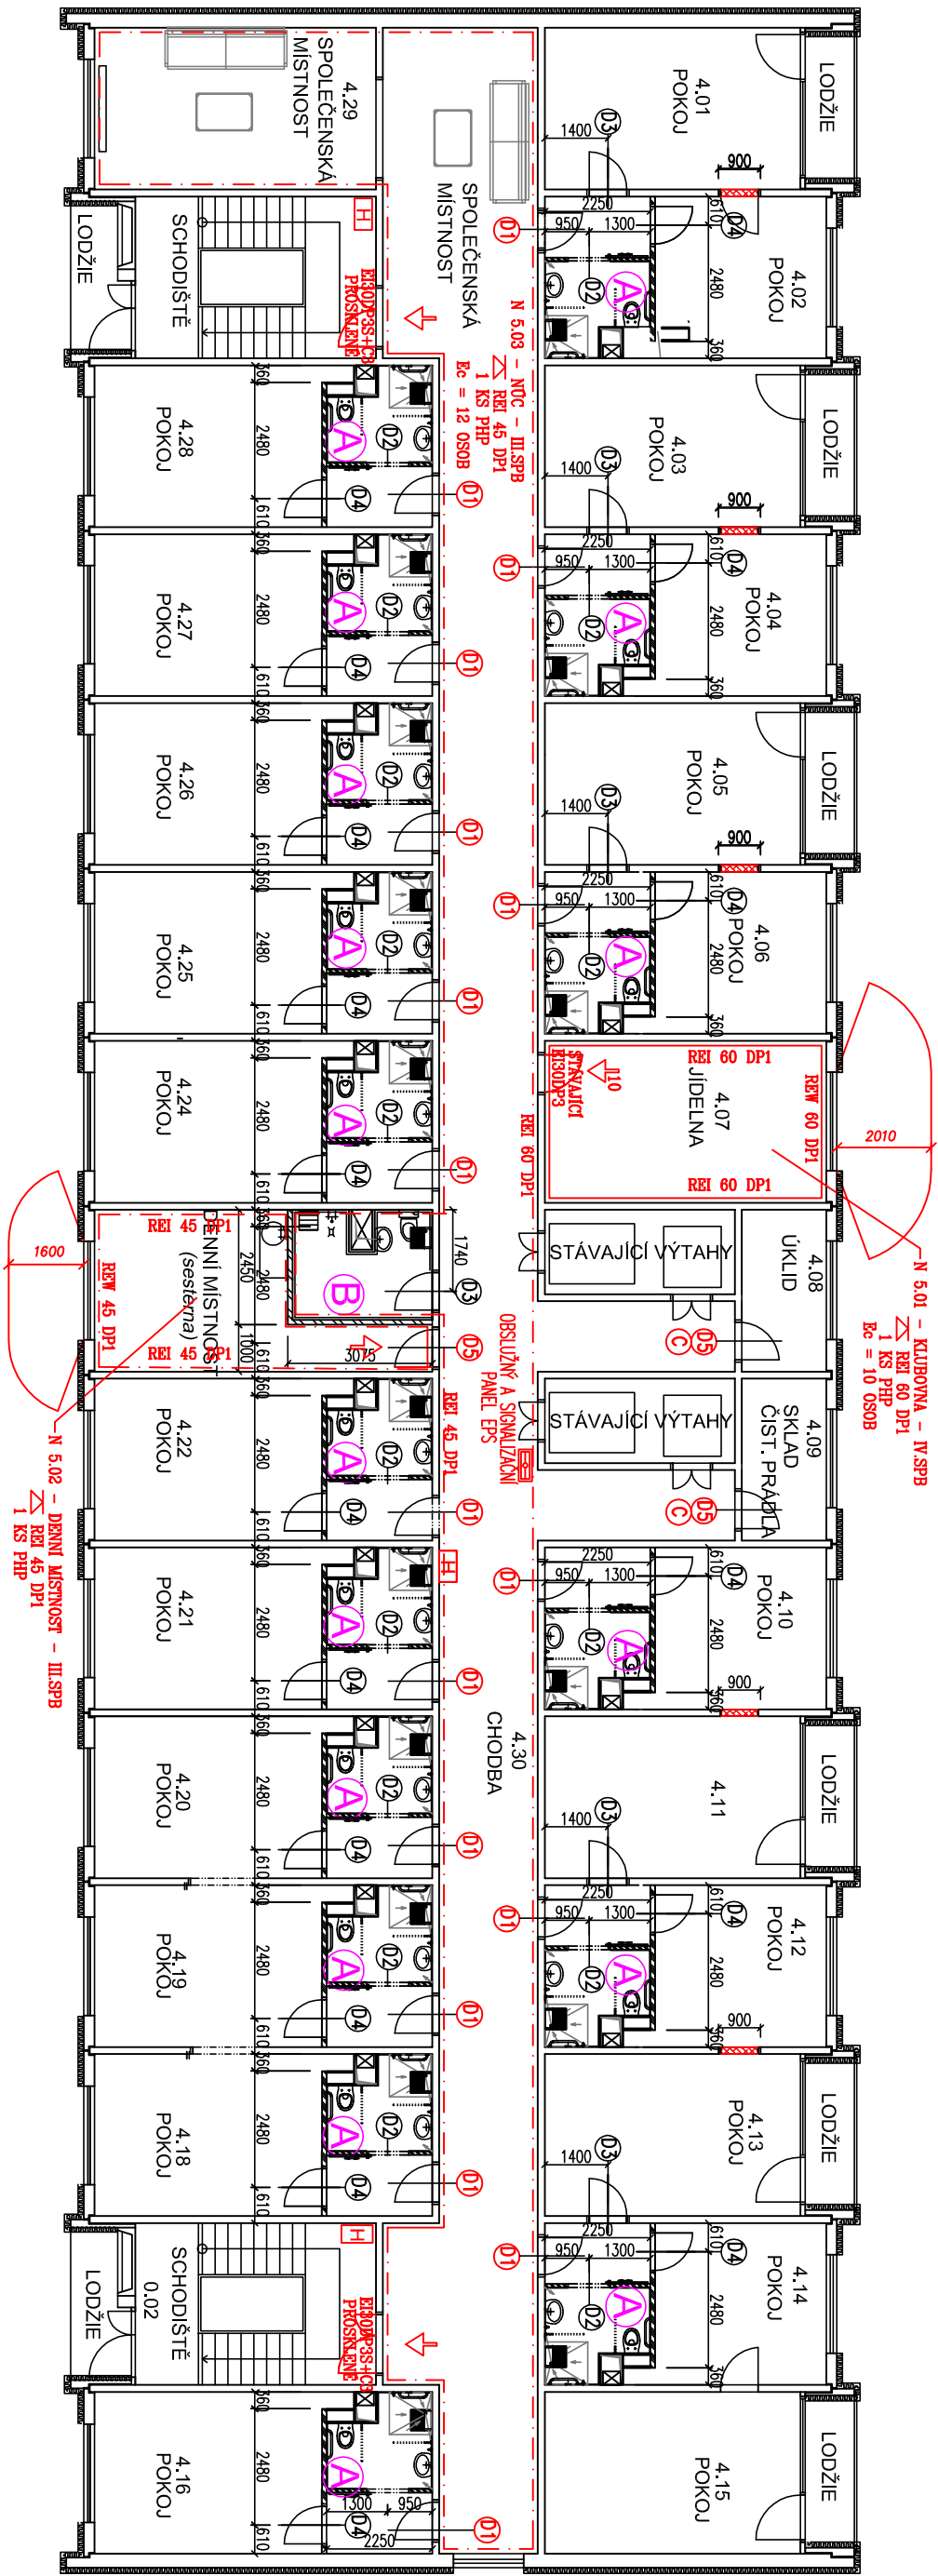

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- Nadzemní požární úsek v 1.NP s požád. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- Požární uzávěr omezuující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3,
- Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stěny E, I 30 minut, konstrukce DP1
- Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stěny R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarové stlou hadicí
- Stěnový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORŮ

- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽAR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ (ZÁRUBEŇ BUDE OPAŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm! SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY) ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R60
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽAR. ODOLNOST EI 30 DP3 KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka		Ing. Jaroslav Kůrka	
MÚ		Chomutov		FORMÁT	
INVESTOR		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		DATUM	
AKCE		Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		STUPEŇ	
PROFESE		D.1.3. požární bezpečnostní řešení		Č. ZAKÁZKY	
OBSAH		Půdorys 4.NP – PBR		MĚŘÍTKO	
				Č. VKRESU	
				1:150	
				6	