


7.NP - 6. PATRO

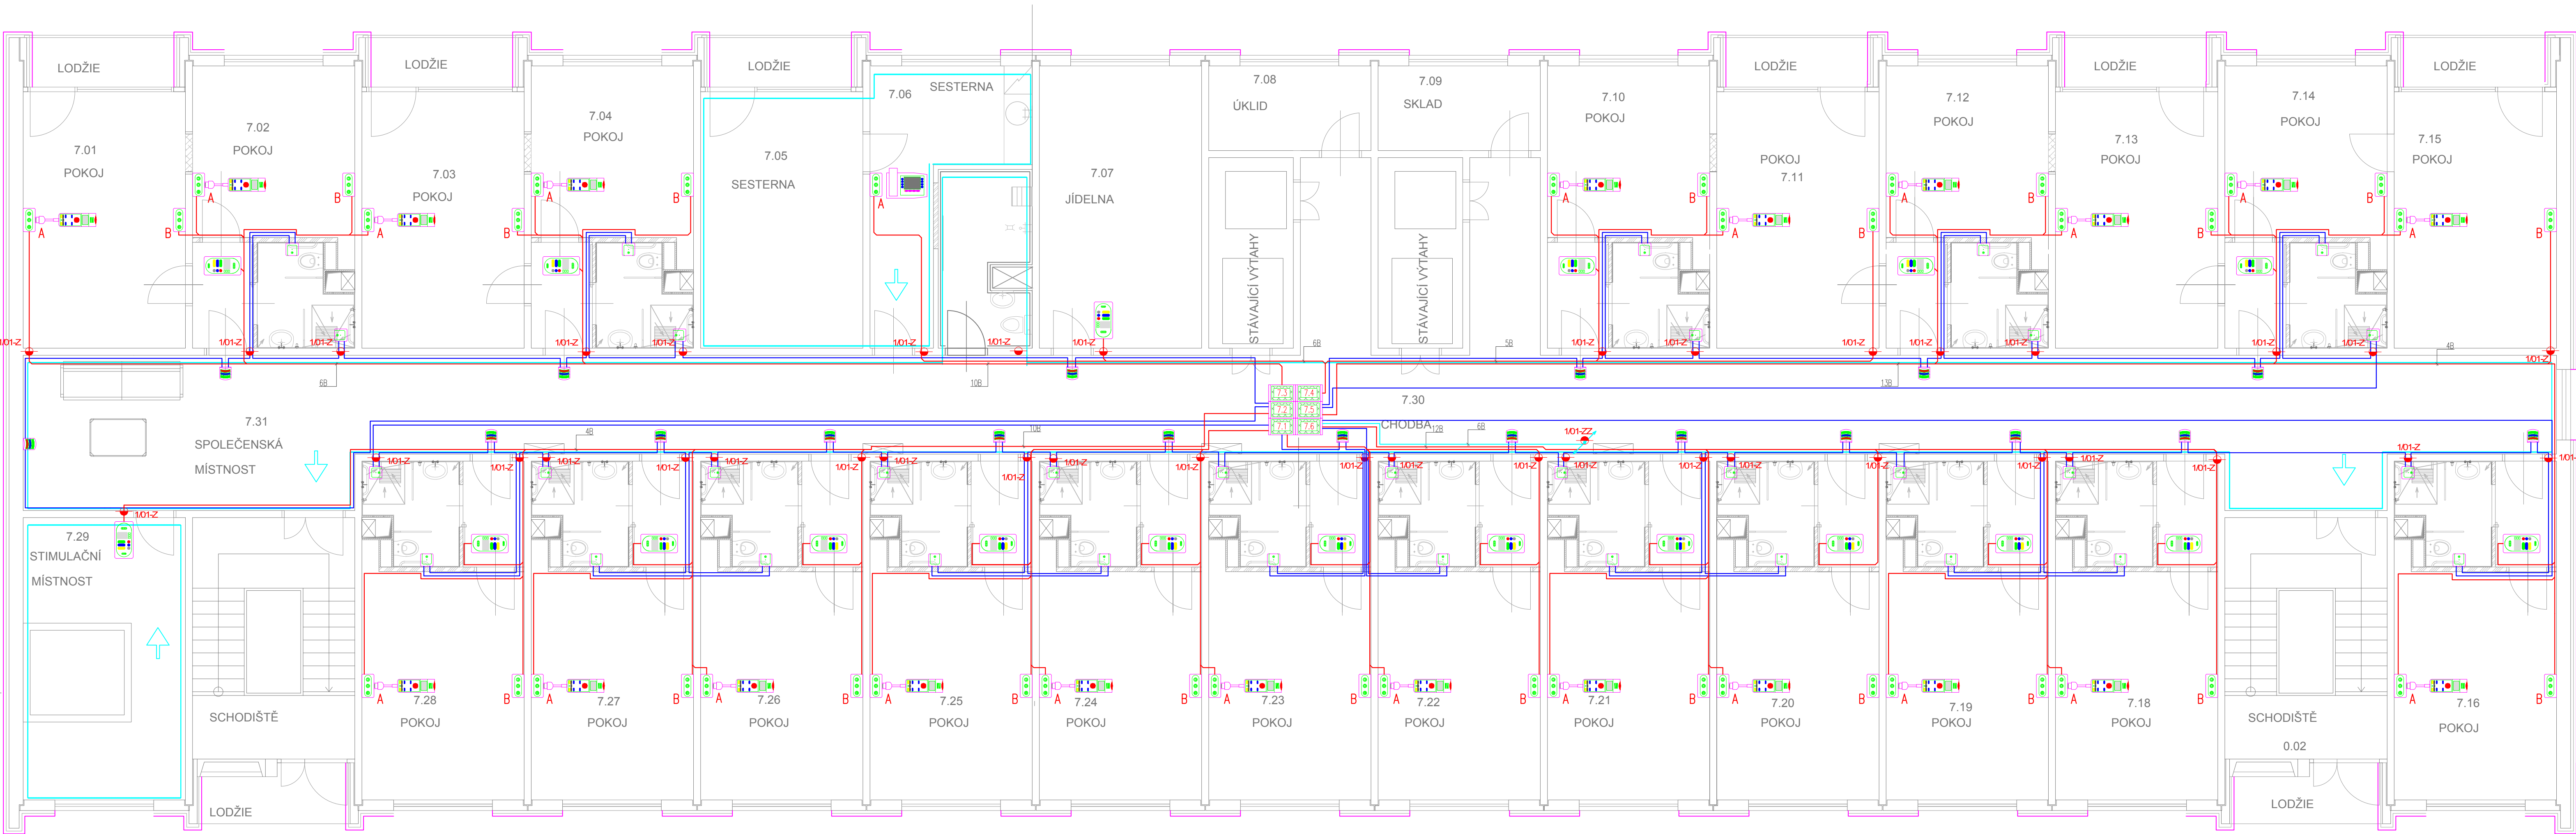

- Datový kabel, na straně prvku zakončen RJ45 v SW19 na straně SW19 na patch panelu, Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový
- Kabel sběrnice prvků, na straně prvku zakončen RJ45
- Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový RJ45 plug – BUS
- Kabel pro systémovou zásuvku na straně zásuvky zakončen RJ45, na straně SW19 na patch panelu 2B = 2x Cat 5e bezhalogenový 100 Mb/s – IP
- Kabel napájení CXKH-R-J 2X2,5 bezhalogenový
- Kabel napájení CXKH-R-J 3X1,5 bezhalogenový

Pozn. Napájecí zdroj pro systémové switche bude umístěn vždy v Racku umístěného u switchů
Silové napájení pro zdroje (230V) bude řešeno z přilehlého rozvaděče přidáním jističe B10/1
Umístění pokojového komunikačního terminálu dle technické zprávy (v rekonstruovaných pokojích umístit za dveře) v prozátím nerekonstruovaných za dveře do koupelny dle PD
Ústředna EPS bude propojena pomocí RS485 se serverem Visocall IP
Terminály (IP) na straně switche budou zakončeny a popsány na patch panelu v racku dle místností
Sesterny budou vybaveny lůžkovou zásuvkou SM a stolním terminálem ST-TOUCH
Vrchní sestra bude mít instalován sesterský terminál LS-TOUCH
Každý systémový switch musí být napojen uplinkem do páteřního switchu v 8.NP
Výšky a zóny instalace prvků uvedeny v tech. zprávě odst. 8.1 nebo v manuálu výrobce
Veškeré instalace (vodiče, lišty atd.) musí být provedeny v bezhalogenovém provedení dle vyhl. č. 268/2011

LEGENDA STAVEBNÍ :

- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDIK PSUM90 EI 90
- VENTILATOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBĚHEM
- ZASTLÍVKY YITONG

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ

- 1.14 SALONEK** ČÍSLO MÍSTNOSTI ÚČEL MÍSTNOSTI
- 0.21 TĚLOCVIČNA (sklep)** ČÍSLO MÍSTNOSTI NOVÝ ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

- POŽÁRNÍ ÚDĚLKA dle ČSN EN 13001-2
- Z- Průchod stěnou
- Z2- Průchod stropem
- S- Nadíra stropem (průchod stěnou)
- S2- Nadíra stropem (průchod stropem)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 7 7,5 [m]

PROJEKTANT				Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT		Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001		e-mail: info@michalhamr.cz	
VYPRACOVAL							
KONTROLOVAL		Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551		e-mail: info@michalhamr.cz	

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			
KRAJ	Ústecký kraj	OBEČ	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY			
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062			
STAVEBNÍ OBJEKT			
SO 01 - DOMOV SENIORŮ			
ČÁST			
D.1.4.3 - Systém nouzové komunikace			

NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 7.NP - SP		mřížko		č. výkresu	
				1 : 75		9	
Číslo zakázky		Denění dokumentace		datum tisku		formát	
9171279		D.1.4.3.9		01/2018		A1	
						skupení PD	
						RDS	