


2.NP - 1. PATRO

Pozn. Teplotní hlásiče budou ve verzi se zatavenou elektronikou
Autonomní hlásiče instalovat vždy v nejvyšším místě místnosti

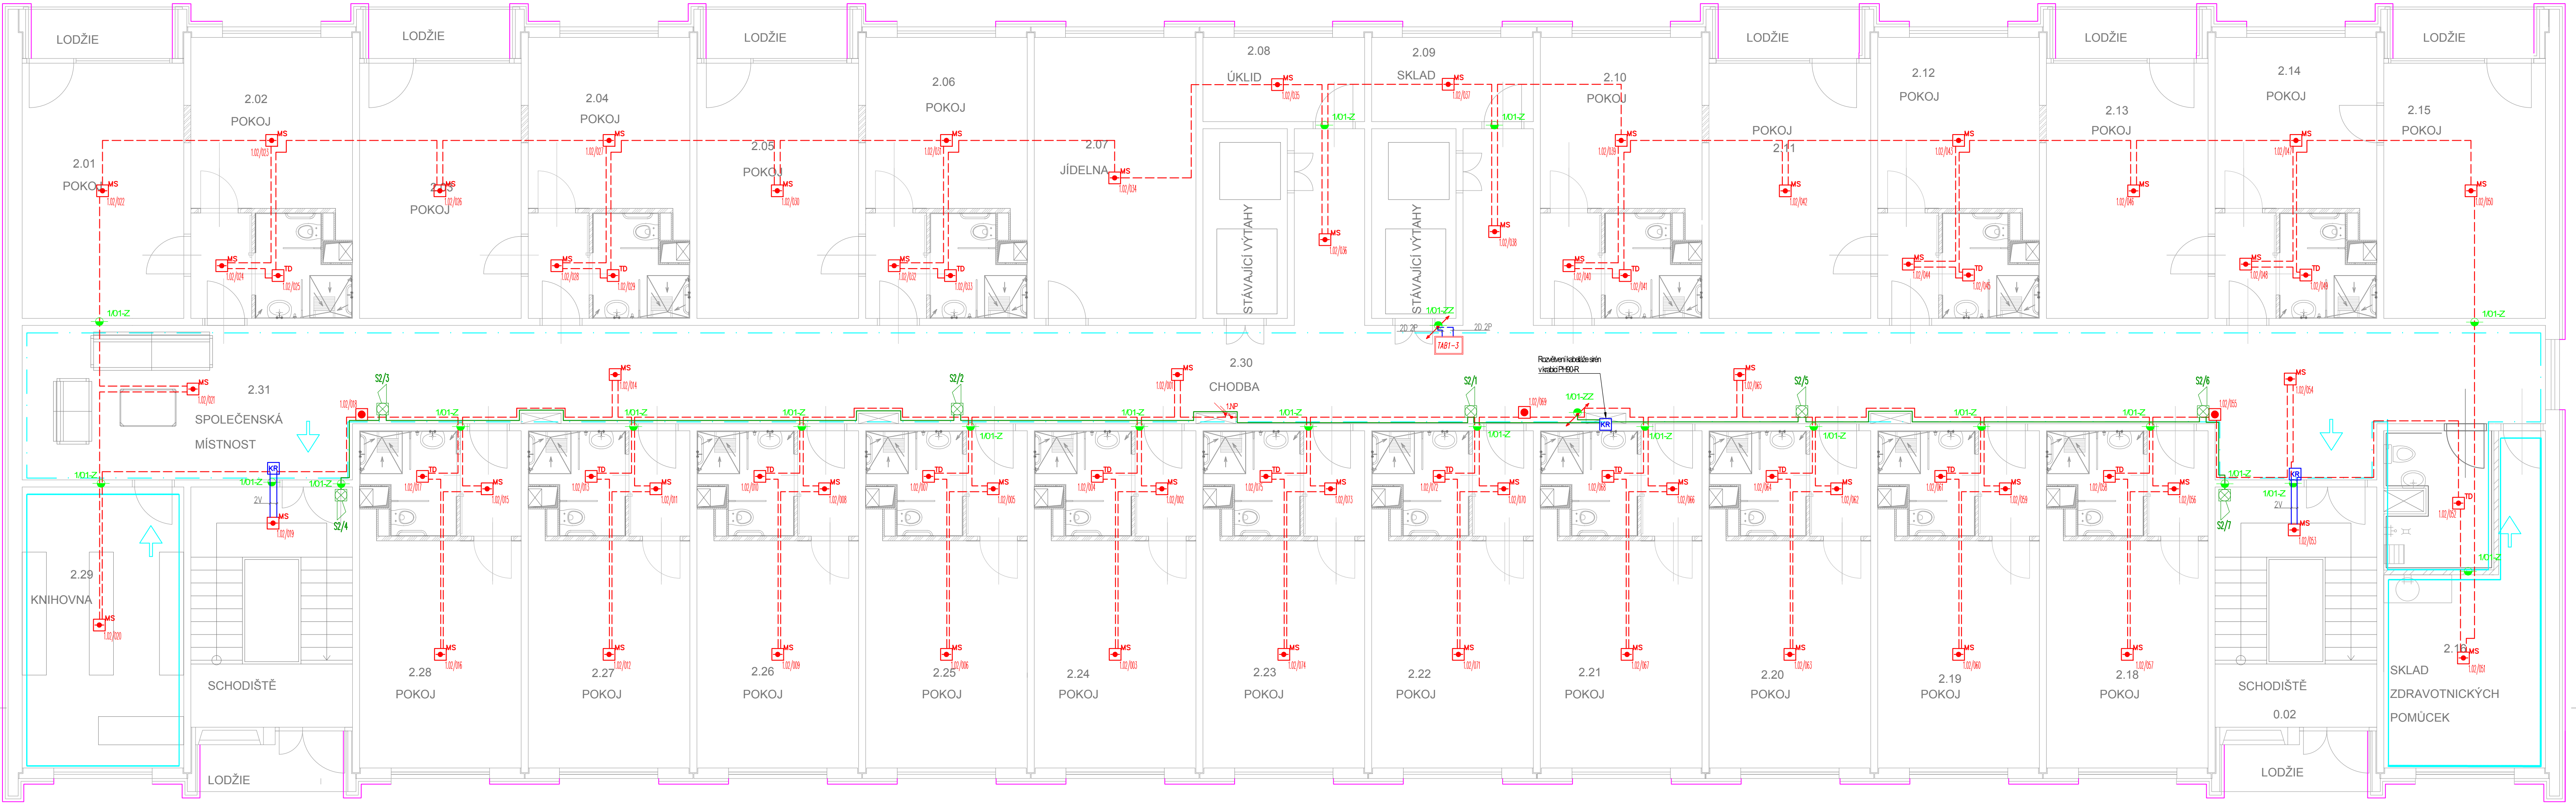

LEGENDA EPS :

- OPPO OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
- KTIPO KTIPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
- ZDP ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
- EPS ÚSTŘEDNA EPS SCHRACK SE ZDROJEM
- TAB TABLO EPS
- MS MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na kouř a teplotu
- TD MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na teplotu
- 034
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24 MCP 535X
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP67
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM
- NUTNÝ REVIZNÍ PŘÍSTUP A OZNAČENÍ HLÁSIČE EPS
- SVĚTELNA SIGNALIZACE, BX-UP1
- VÝSTUPNÍ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVÝSTUP)
- VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
- RELEVY MODUL (4xRELÉ MAX.230V/2A)
- EL. VÝVOD
- KR KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008
- POPLACHOVÁ SÍŘENÁ Y004 ČERVENÁ
- KOMBINOVANÁ SÍŘENÁ / MAJÁK
- POMOCNÝ ZDROJ EPS 24V
- MAJÁK V4
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ROZVÁDĚČ MS 1 QT
- UKONČENÍ KABELŮ INSTALOVANÝCH DO ZEMNĚ

- R REVIZNÍ OTVOR 300x300mm PRO HLÁSIČ EPS V PODHLEDU, NA STŘEDU MÍSTNOSTI (s ohledem na svítidla) NEBO PRO PŘÍSTUP K VEDENÍ
- POŽÁRNÍ UCPCÁVKA dle ČSN EN 13501-2
- Z Průchod stěnou
- ZZ Průchod stropem
- S Nad rastroem (průchod stěnou)
- SSS Nad rastroem (průchod stropem)
- NASÁVACÍ VEDENÍ
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.2- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.3- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.4- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.5- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 MIN. 1cm POD OMÍTKOU NEBO PŘÍCHÝTEK A SVAZKOVÝCH UCHYTÍ, KABEL PRAFIoGuard 1x2x0,8 (St) E90
- TRASA PRO NÁPOJENÍ OVLADÁČOHO TABLA, OPPO a KTIPO S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, NÁPOJENÍ OVL. ZAŘÍZENÍ, TRASY DLE ČSN 73 0848 B2CAS1D0,dle ČSN 60331 MIMO PODHLED A V CHŮC ZÁSADNĚ POD OMÍTKOU, MIMO CHŮC NAD PODHLEDY POMOCI PŘÍCHÝTEK ZP=2xKABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90 1V=1xKABEL PRAFIoGuard 1x2x0,8 (St) E90 1K=1xKABEL PRAFIoGuard 4x2x0,8 (St) E90 1Q=1xKABEL PRAFIoGuard 5x2x0,8 (St) E90 1W=1xKABEL PRAFIoGuard 10x2x0,8 (St) E90 1D=1xKABEL PRAFIoGuard 2x2,5 (St) E90 1E=1xKABEL CAT6a S LSOFHR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca st d0
- TRASA KABELU POMOČNÉHO NÁPAJENÍ S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 KABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90 nebo JEH(ST)H 2x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 P=KABEL PRAFIoGuard 2x2x0,8 (St) E90, E90 NÁPOJENÍ SÍŘEN
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 30min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 PRAFIoGuard 3x1,5 P30-R NÁPAJENÍ ÚSTŘEDNÝ EPS
- CÍKY-0 2x1,5

LEGENDA STAVEBNÍ :

- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDIK PSUM80 EI 90
- V VENTILATOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBĚHEM
- ZATVÍRÁKÝ VÝTOK

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ

- 1.14 SALONEK ČÍSLO MÍSTNOSTI ÚČEL MÍSTNOSTI
- 0.21 TĚLOCVIČNA (sklep) ČÍSLO MÍSTNOSTI NOVÝ ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

LEGENDA PRŮŘ :

- Hranice požárního úseku
- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDIK PSUM80 EI 90

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 7 7,5 [m]

PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz		
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný	tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr	tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:
KRAJ	Ústecký kraj	OBEC	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY			
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062			
STAVEBNÍ OBJEKT	S0 01 - DOMOV SENIORŮ		
ČÁST	D.2.1.1 – SO-01 Elektrická požární signalizace		

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - EPS	mřížko	č. výkresu
		1 : 75	4
číslo zakázky	dení dokumentace	datum tisku	formát
9171279	D.2.1	01/2018	A1
			skupení PD
			RDS