


3.NP - 2.PATRO

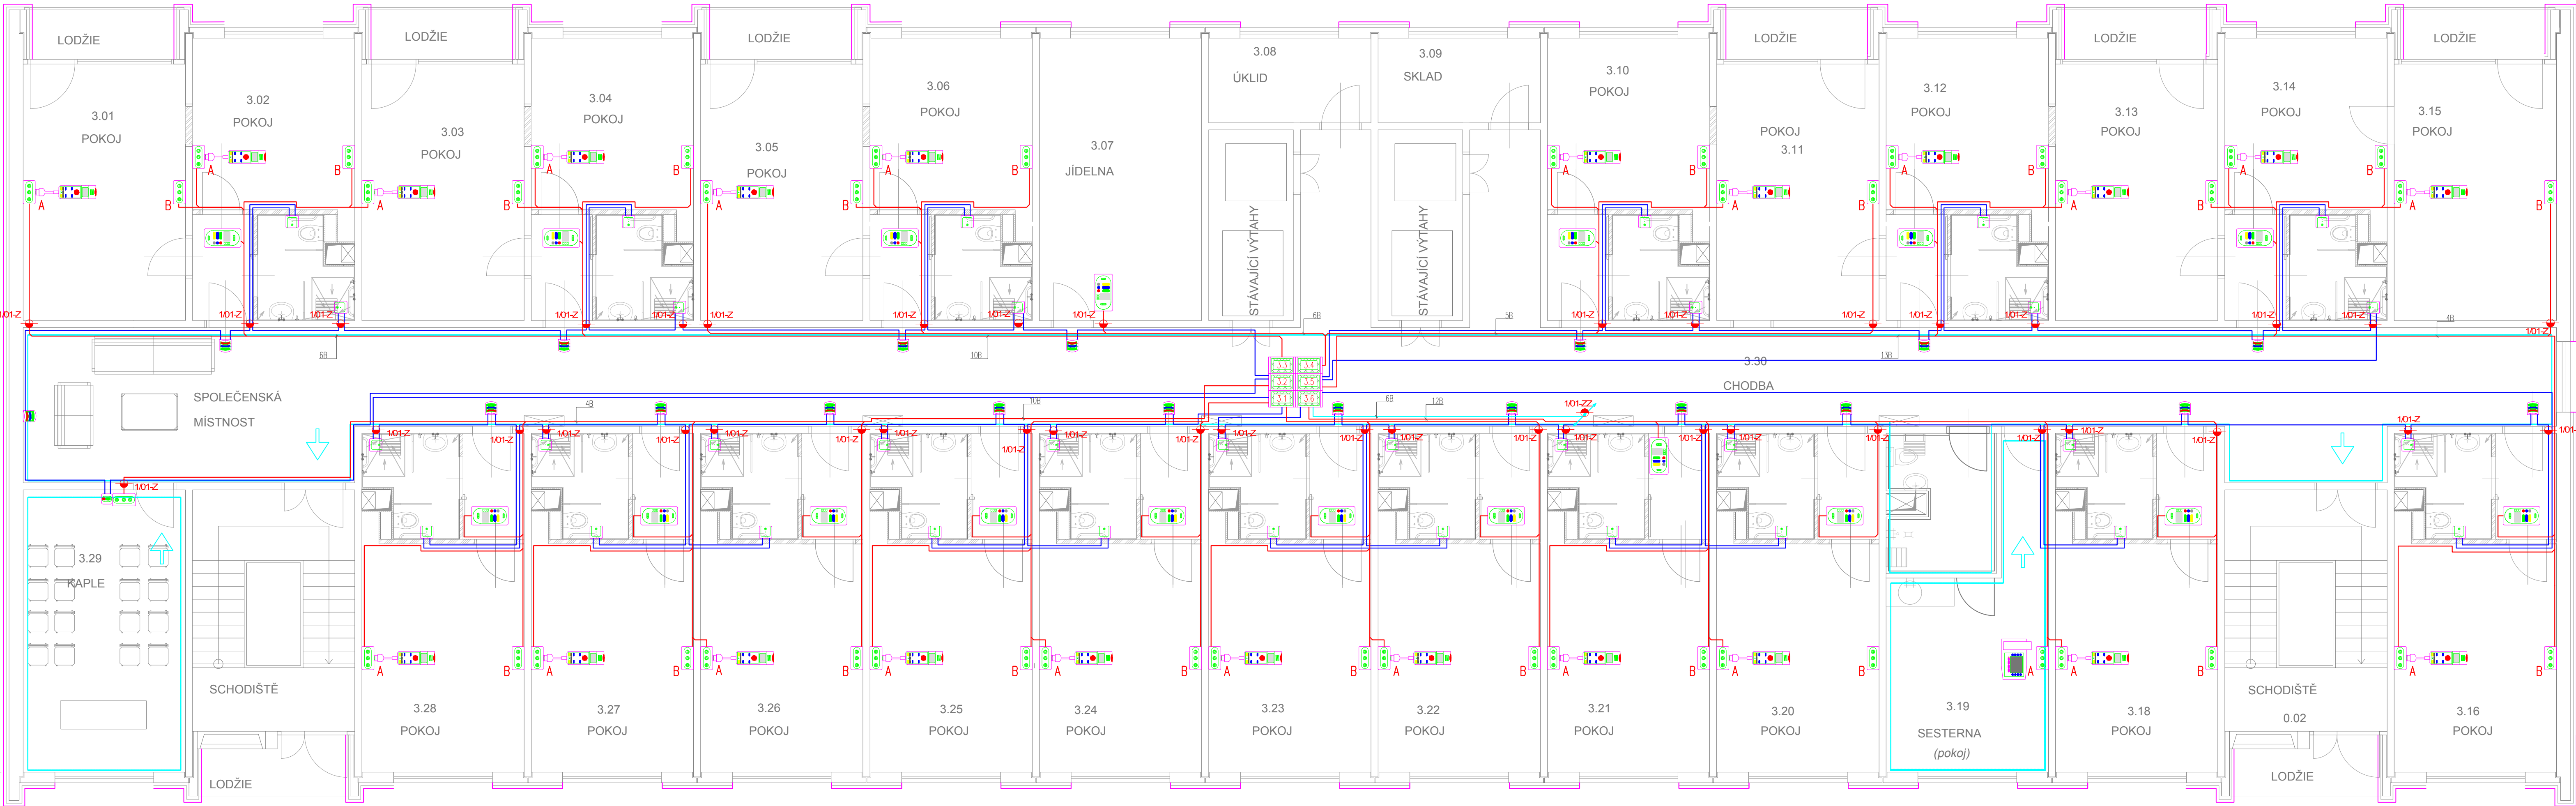

- Datový kabel, na straně prvku zakončen RJ45 v SW19  
na straně SW19 na patch panelu, Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový
- Kabel sběrnice prvků, na straně prvku zakončen RJ45  
Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový RJ45 plug – BUS
- Kabel pro systémovou zásuvku na straně zásuvky zakončen RJ45,  
na straně SW19 na patch panelu 2B = 2x Cat 5e bezhalogenový  
100 Mb/s – IP
- Kabel napájení CXKH-R-J 2X2,5 bezhalogenový
- Kabel napájení CXKH-R-J 3X1,5 bezhalogenový

Pozn. Napájecí zdroj pro systémové switche bude umístěn vždy v Racku umístěného u switchů  
Silové napájení pro zdroj (230V) bude řešeno z přilehlého rozvaděče přidáním jističe B10/1  
Umístění pokojového komunikačního terminálu dle technické zprávy (v rekonstruovaných pokojích umístit za dveře) v prozátím nerekonstruovaných za dveře do koupelny dle PD  
Ústředna EPS bude propojena pomocí RS485 se serverem Visocall IP  
Terminály (IP) na straně switche budou zakončeny a popsány na patch panelu v racku dle místnosti  
Sesterny budou vybaveny lůžkovou zásuvkou SM a stolním terminálem ST-TOUCH  
Vrchní sestra bude mít instalován sesterský terminál LS-TOUCH  
Každý systémový switch musí být napojen uplinkem do páteřního switchu v 8.NP  
Výšky a zóny instalace prvků uvedeny v tech. zprávě odst. 8.1 nebo v manuálu výrobce  
Veškeré instalace (vodiče, lišty atd.) musí být provedeny v bezhalogenovém provedení dle vyhl. č. 268/2011

LEGENDA STAVEBNÍ :

- STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR  
MANDIK PSUM90 EI 90
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ  
S ČASOVÝM DOBĚHEM
- ZASTÍVKY  
YTONG

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ

- 1.14

SALONEK

ČÍSLO MÍSTNOSTI  
ÚČEL MÍSTNOSTI
- 0.21

TĚLOCVIČNA  
(sklep)

ČÍSLO MÍSTNOSTI  
NOVÝ ÚČEL MÍSTNOSTI  
PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

- POŽÁRNÍ UCÍPÁKA dle ČSN EN 13001-2
- Z- Průchod stěnou  
-ZZ- Průchod stropem  
-S- Nást. rešetřem průchod  
stěnou  
-SS- Nást. rešetřem (průchod  
stropem)

M 1:75  
0 0,5 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 7 7,5 [m]

PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz		
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný	tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr	tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:
KRAJ	Ústecký kraj	OBEČ	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY

Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062

STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DOMOV SENIORŮ		
ČÁST	D.1.4.3 - Systém nouzové komunikace		

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP - SP	mřížko	č. výkresu: 5
		1 : 75	evidenční číslo: 9171279_230
číslo zakázky	dení dokumentace	datum tisku	formát
9171279	D.1.4.3.5	01/2018	A1

skupin PD

RDS