


7.NP - 6. PATRO - nový stav

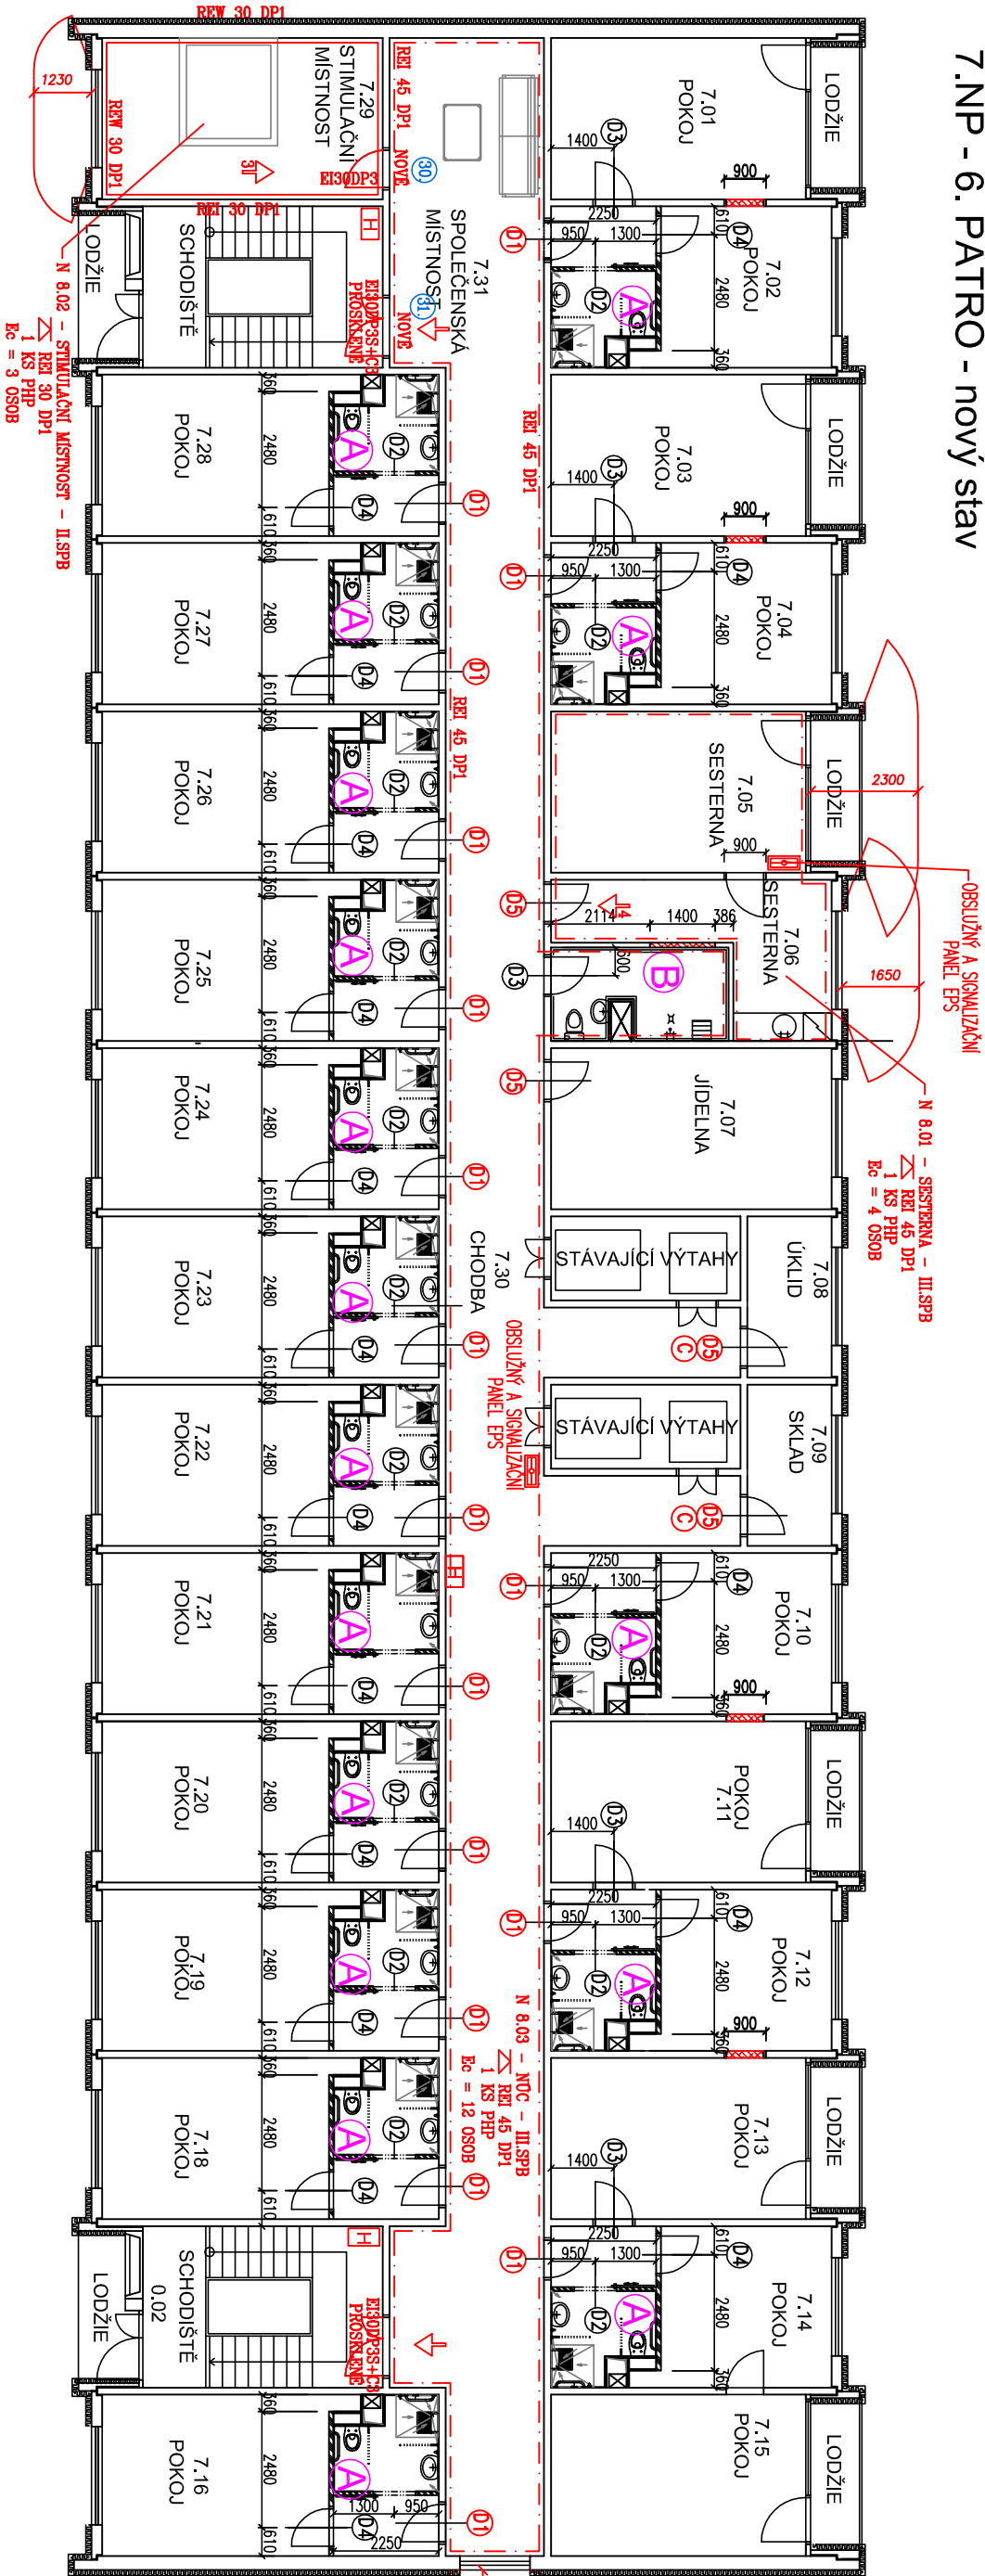


LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- Nadzemní požární úsek v 1.NP s požád. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- Požární uzávěr omezuující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stěny E_i l 30 minut, konstrukce DP1
- Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stěny R_e E_i l 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarové stlou hadicí
- Sténový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORŮ

- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODLONOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ (ZÁRUBĚŇ BUDE OPAŘEŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm! SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY) ZÁMEK ODUJSTITELNÝ ZVENKU
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R60
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODLONOST EI 30 DP3 KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	 www.jkpo.cz Skořín 1038 43001 Chomutov Tel. : 474 334400	
Ing. Alena Kůrková	Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	DATUM	01/2016	
AKCE Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		STUPEŇ	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	02/16	
PROFESÉ D.1.3. požárně bezpečnostní řešení		MĚŘÍTKO	Č. VKRESU	
OBSAH Půdorys 7.NP – PBR		1:150	9	