



6.NP - 5. PATRO

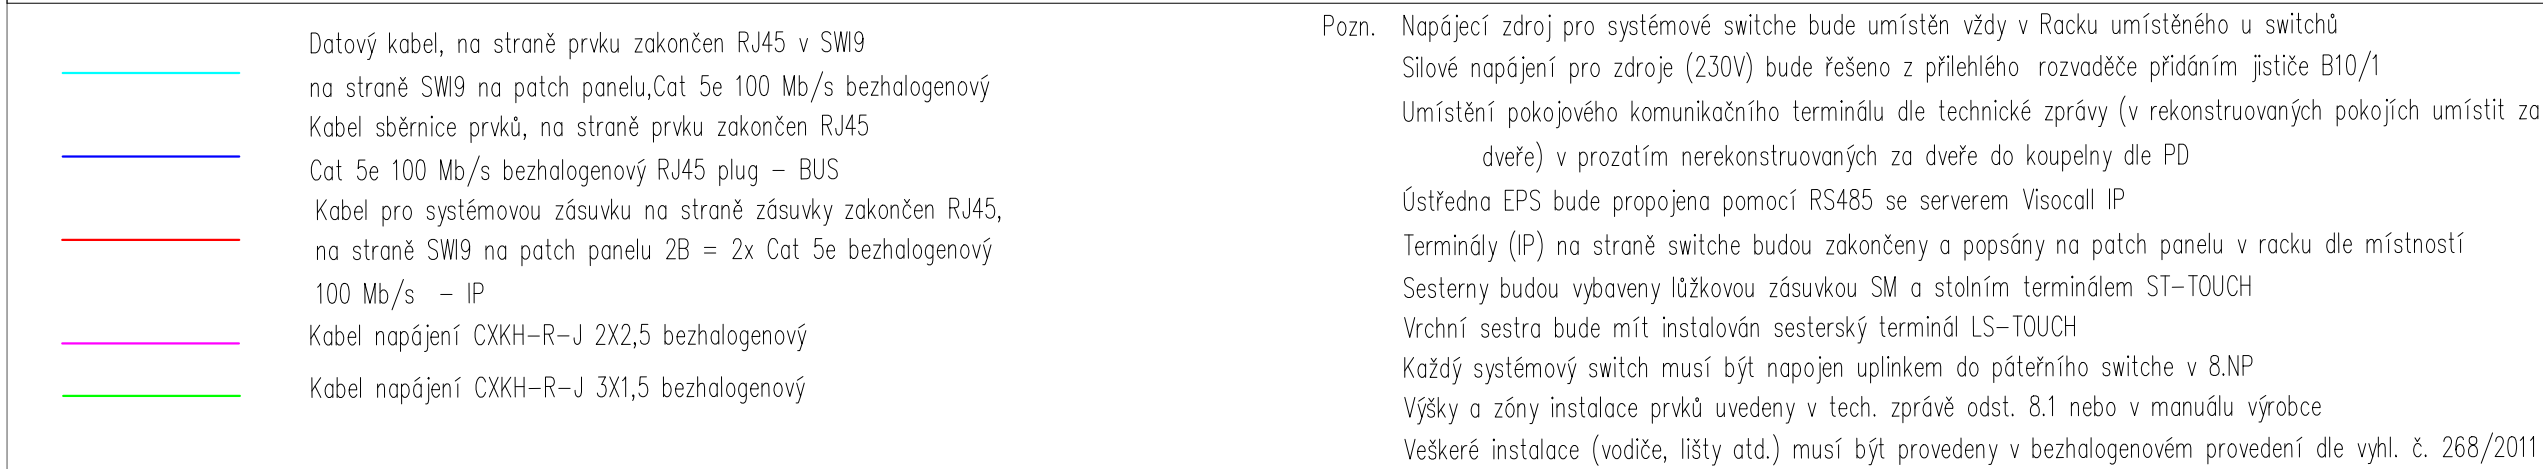

Pozn. Napájecí zdroj pro systémové switche bude umístěn vždy v Racku umístěného u switchů
Silové napájení pro zdroje (230V) bude řešeno z přílehlého rozvaděče přídavním jističi B10/1
Umístění pokojového komunikačního terminálu dle technické zprávy (v rekonstruovaných pokojích umístít za dveře) v prozatin nerekonstruovaných za dveře do koupelny dle PD
Ústředna EPS bude propojena pomocí RS485 se serverem Visocall IP
Terminály (IP) na straně switchů budou zakončeny a popsány na patch panelu v racku dle místnosti
Sestery budou vybaveny lúčkovou zásuvkou SM a stolním terminálem ST-TOUCH
Vrchní sestra bude mít instalován sesterský terminál LS-TOUCH
Každý systémový switch musí být napojen uplinkem do páteřního switchu v 8NP
Všky a zóny instalace patří uvedený v tech. zprávě odd. 8.1 nebo v manuálu výrobce
Veškeré instalace (vodice, lišty atd.) musí být provedeny v bezohledném provedení dle vyhl. č. 268/2011

LEGENDA STAVEBNÍ :

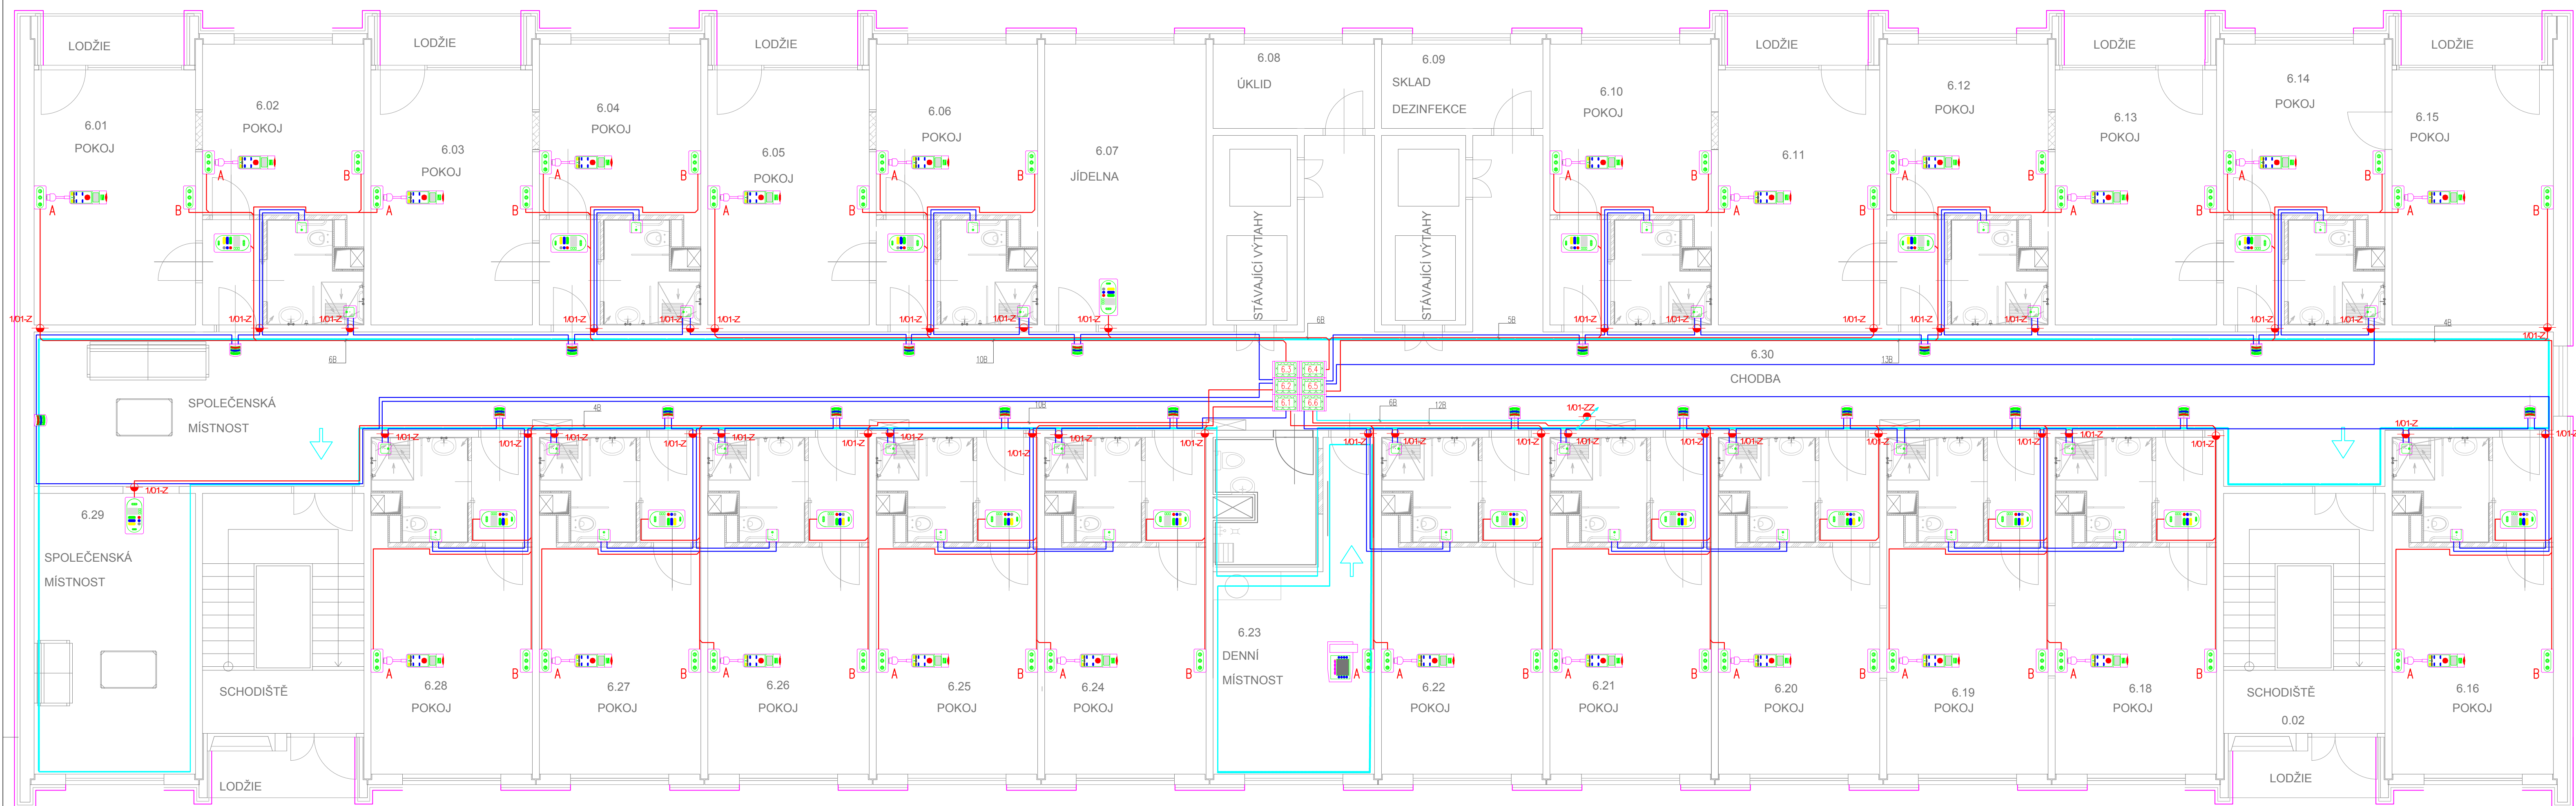


VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ



 POŽÁRNÍ UCPÁVKA dle ČSN EN 13501-2



Description Patient terminal PAT-E

 Description Patient terminal

 Patient terminal Light

 Connection module / Systémová zásuvka SM

 Room terminal/Pokojový komunikační terminál, KMT

 BASIC – Pokojový terminál, ZTD-B

 Light module/Pokojové světlo, LM-10

 Cancel button/Potvrzovací tlačítko, AT-IO

 Nouzové a potvrzovací tlačítko, RAT-10


 Nouzové a potvrzovací tlačítko, F

Full button/Nozove talno, 21-10

Power supply 24 V (480W,240W,120W)

System Switch SW19

Staff terminal, SI=Touch



PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:
KRAJ	Ústecký kraj	OBEC	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY			
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DOMOV SENIORŮ		
ČÁST	D.1.4.3 - Systém nouzové komunikace		
NÁZEV VÝKRESU	PÚDORYS 6.NP - SP	mřížka:	č. výkresu: 8
číslo zakázky:	členění dokumentu:	datum tisku:	ověření (stá): 9171279_260
9171279	D.1.4.3.8	01/2018	stápeň PD: RDS