


Schéma zapojení kaskády 2 nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus

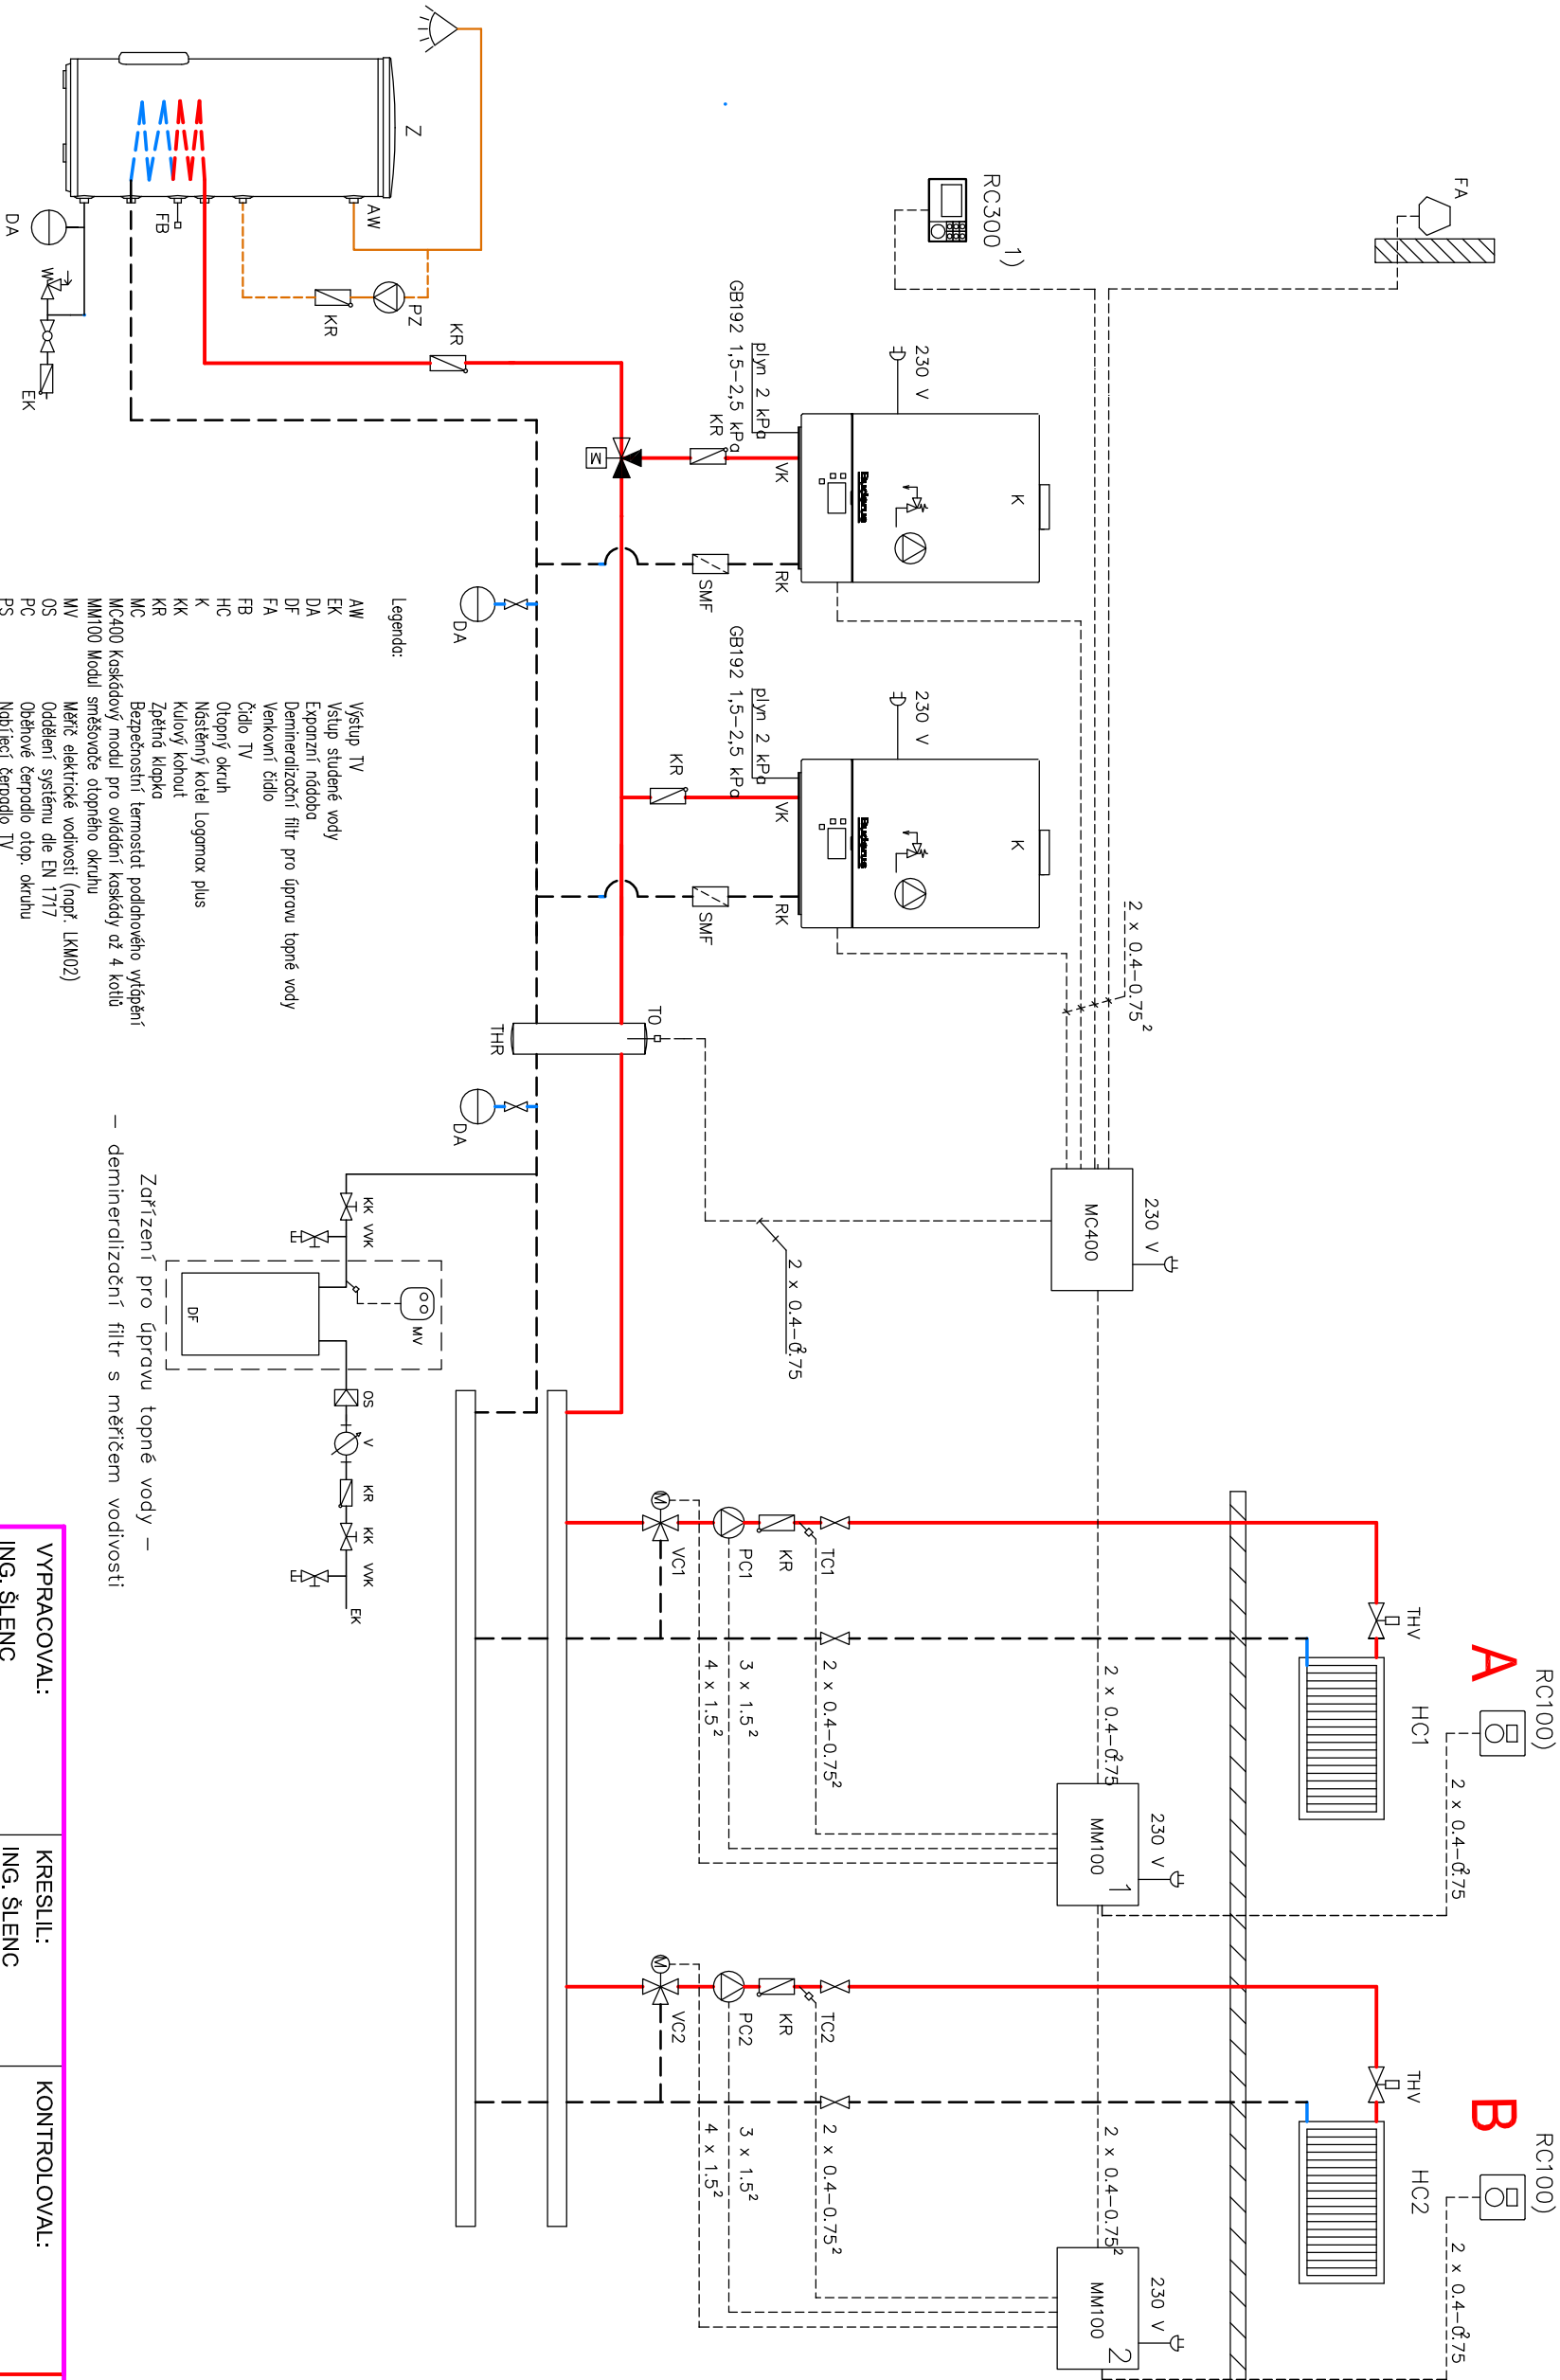

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|-------------|--|--|
| VYPRACOVAL: | | KRESLIL: | KONTROLOVAL: | | ING. VLADIMÍR ŠLENC PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A TOPENÍ BĚLOHORSKÁ 1976 430 01 CHOMUTOV IČO 183 77 106 Tel.: (+420) 474 62 08 38 e-mail: projekte.slenc@seznam.cz | |
| ING. ŠLENC | | ING. ŠLENC | | | | |
| INVESTOR : PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV p.o., Přemyslova 259, Chomutov | | MÍSTO: Chomutov | | | | |
| | | MŮ: CHOMUTOV | | | | |
| NÁZEV AKCE: | | REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU | | | | |
| | | SPRÁVNÍ BUDOVY PZOO V CHOMUTOVĚ | | | | |
| D.1.4.b. VYTÁPĚNÍ | | | | | | |
| OBSAH: | | SCHÉMA REGULACE ZDROJE TEPLA | | | | |
| | | ZAK. ČÍSLO: | | STUPEŇ: DVD | | |
| 35/2017 | | DATUM: 06/2017 | | | | |
| MĚŘÍTKO: | | FORMÁT: Č. VÝK.: | | | | |
| | | 2x A4 | | T 8 | | |