


POZNÁMKA:

- Někótované rozměry potrubí jsou Cu Ø15
- Rozvody teplé strany izolovat MIRELON (TUBEX) tl. 15mm

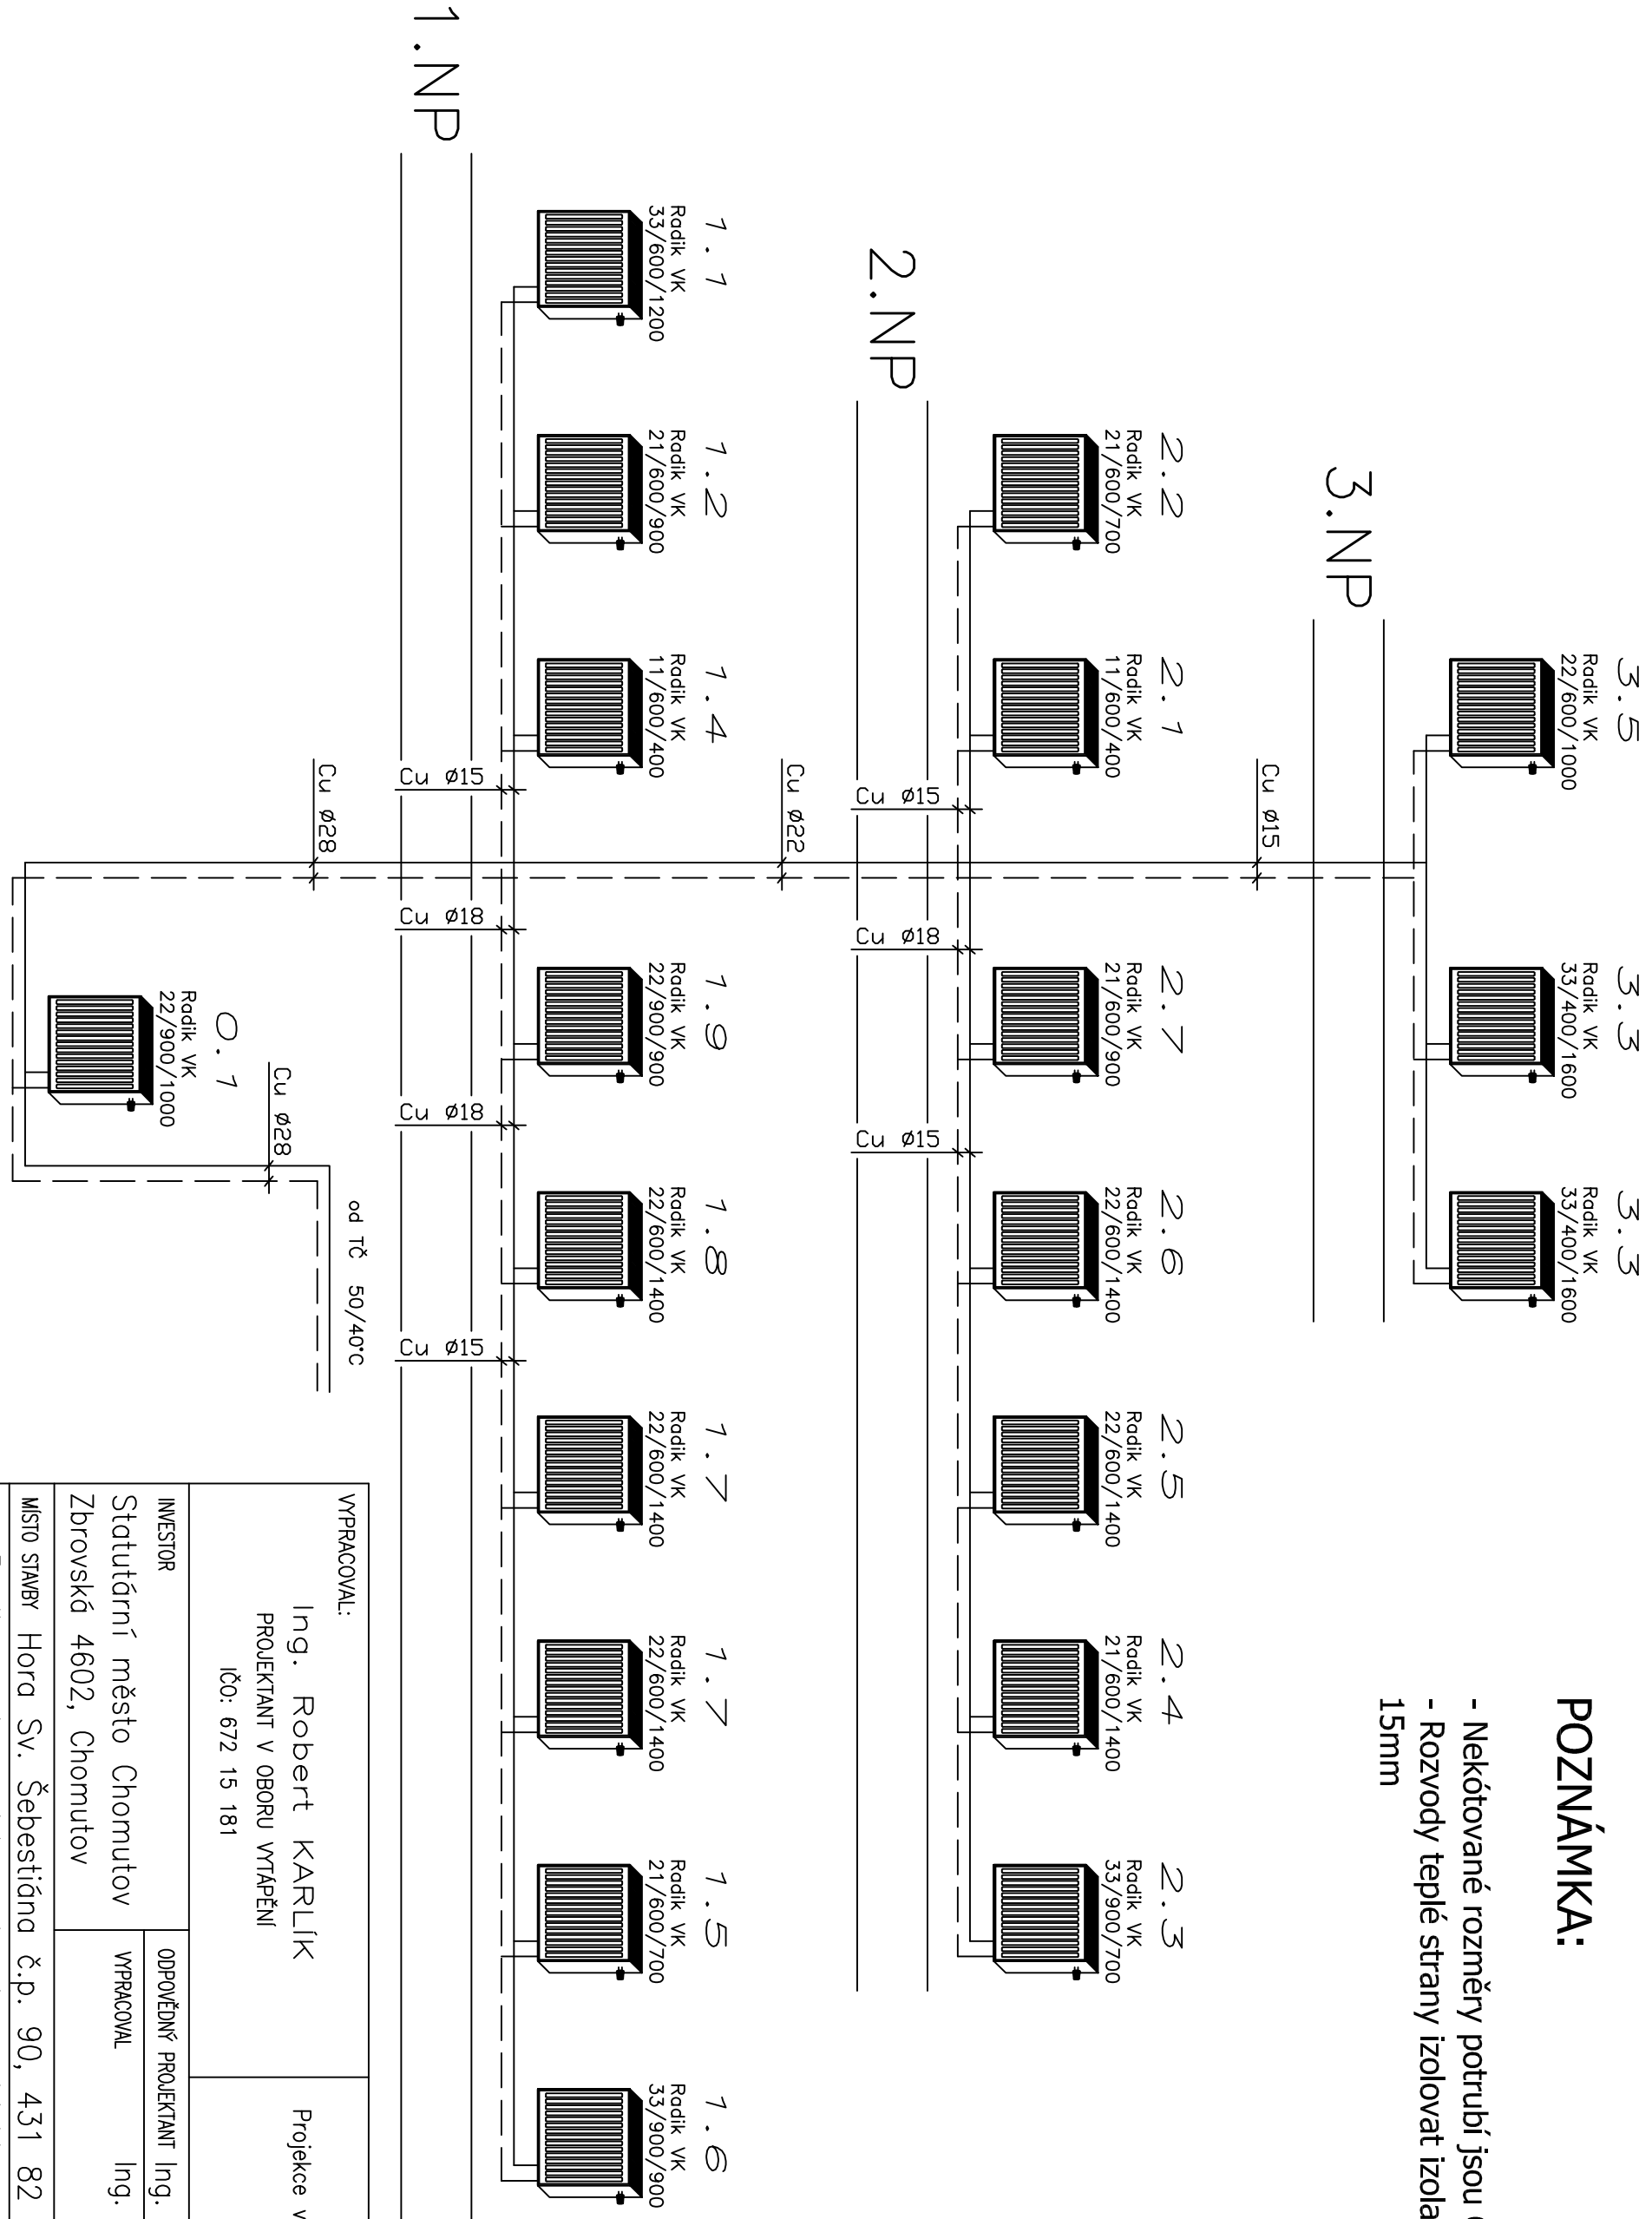

VYPRACOVAL: Ing. Robert KARLÍK PROJEKTANT V OBORU VYTÁPĚNÍ IČO: 672 15 181		Projekce vytápění, alternativní zdroje energie Kalek 11, 431 32 Kalek tel.: 606 614 393	
INVESTOR Statutární město Chomutov Zbrovská 4602, Chomutov	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel MICHAL	DATUM 08/2017	ČÁST vytápění
MÍSTO STAVBY Hora Sv. Šebestiána č.p. 90, 431 82	VYPRACOVAL Ing. Robert KARLÍK	STUPEŇ DPS +	změna užívání
AKCE Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90			MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKRESU	č. VÝKR.		

Schéma rozvodů