


ROZVADĚČ HR-ŠATNY

- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
- \* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDRUJE
- \* TYP: DCEP, ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 43/20, 240MDD
- \* INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>I</sub> = 49 kW
- \* SOUDOBOST: B = 0,6
- \* SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>S</sub> = 30 kW
- \* VÝPOČTOVÝ PROUD: I<sub>v</sub> = 46 A
- \* PŘÍVOD: HOREM
- \* VÝVODY: HOREM
- \* ROZMĚRY: 1050 × 800 × 140 (Š × V × H)
- \* KOMPENZACE: NEJÍ


POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVÁNY JISTIČE 6KA.

projektant	kreslil	projektant částí: <b>ELPRO CHOMUTOV s.r.o.</b> LUDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680			
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA				
	M.MÍKA				
C					
B					
A					
označení	změna				
ved. proj.	projektant	kreslil			
ing.M.Steňko	ING.ARCH.RYCHTÁŘIKOVÁ	ING.ARCH.RYCHTÁŘIKOVÁ			
investor MĚSTO CHOMUTOV,ZBOROVSKÁ_4602,4-3001_CHOMUTOV		 <b>S.M. PROJEKT s.r.o.</b> PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ Biatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz			
REKONSTRUKCE_A_PŘÍSTAVBA_OBJEKTU ST.P.Č.,4069/11,K.Ú.CHOMUTOV_I		datum	05/2018		
D.1.4.–ELEKTROINSTALACE		č. zak.	ES14/2018		
		měřítiko	---		
		stúpeň	DSP		
SCHÉMA_ROZVADĚČE_HR-ŠATNY		paré:	č.výkresu: <b>D.1.4.-6</b>		


3f III Ijm=63A




# ZÁSUVKY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

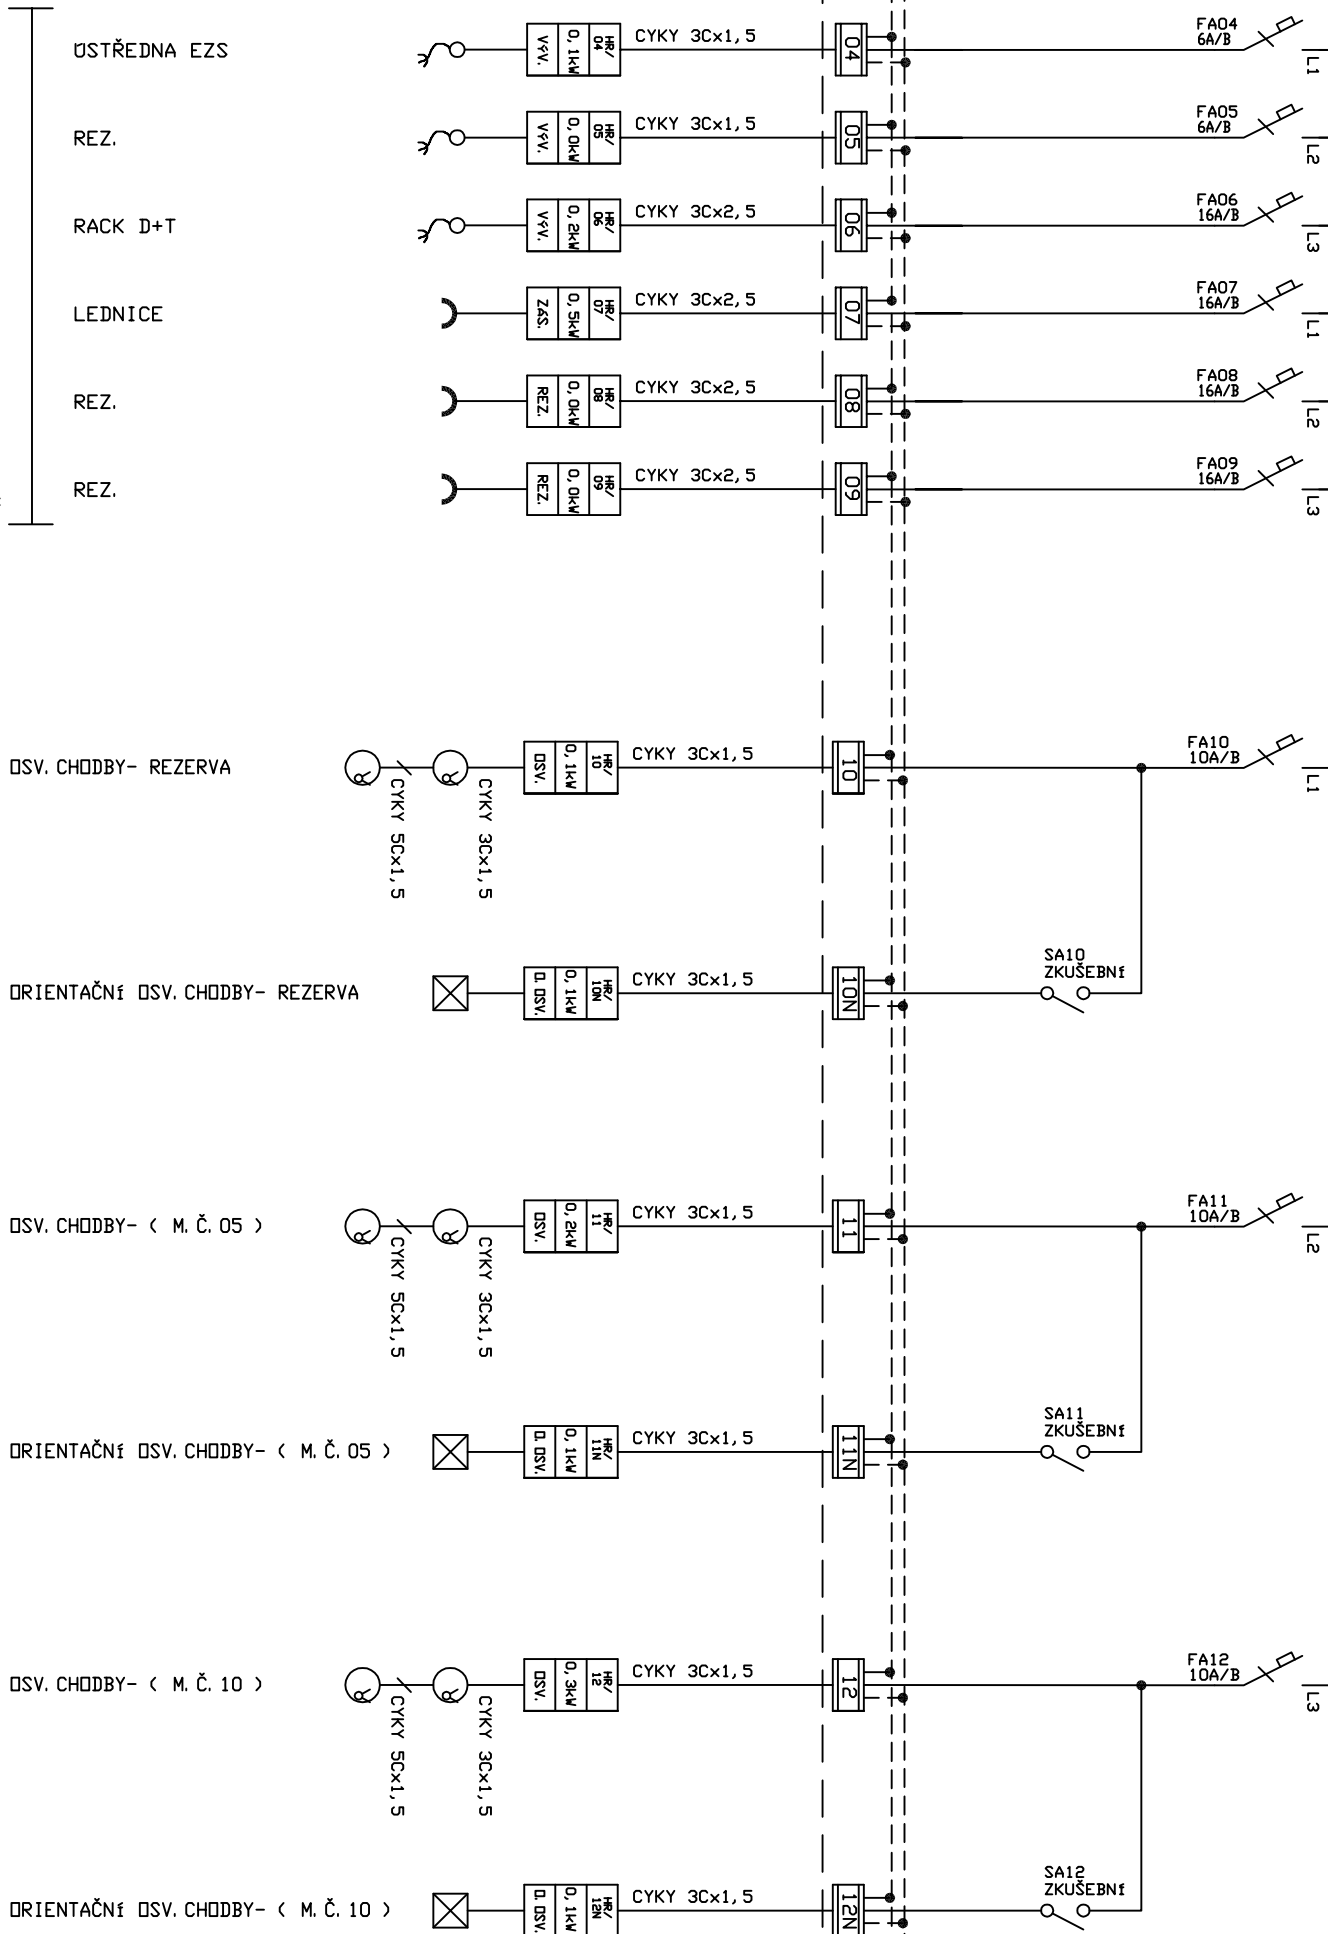


OSV. M. Č. 03, 04 + OSV. PODLINKU (M. Č. 03)  
OSV. M. Č. 02  
OSV. M. Č. 06, 07, 08, 09, OPT. + AKU. SIGNALIZACE  
OSV. REZERVA  
OSV. M. Č. 35 + OSV. VENKOVNÍ  
OSV. REZERVA



OSV. VENKOVNÍ  
OSV. M. Č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
OSV. M. Č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
OSV. M. Č. 25, 26, 27, 28, 29  
OSV. M. Č. 30, 31, 32, 33, 34  
OSV. REZERVA

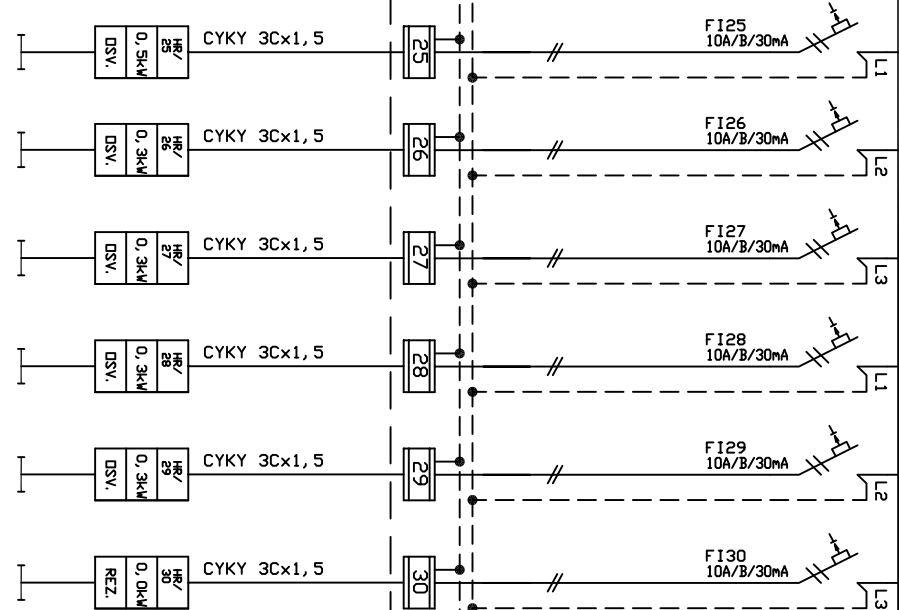

ZÁS. KANCELÁŘ  
ZÁS. KLUBOVNA  
ZÁS. KLUBOVNA  
EL. VAŘIČ  
MW. TROUBA  
ZÁS. KUCHYŇSKÁ LINKA  
MYČKA

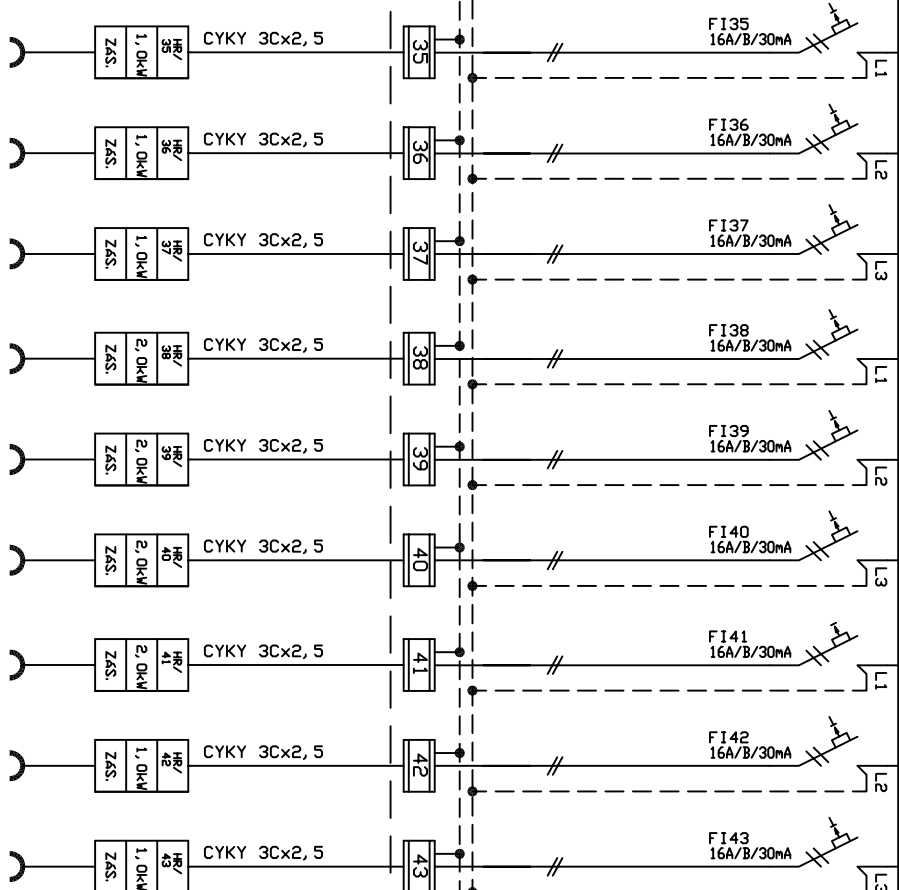

ZÁS. CHODBA M. Č. 01, 05  
+ ZÁS. UKLIDOVÉ  
ZÁS. CHODBA, SKLAD M. Č. 10, 35

ZÁS. M. Č. 06, 07, 08, 09

ZÁS. M. Č. 11, 12, 15, 16, 17

ZÁS. M. Č. 18, 19, 22, 23

ZÁS. PRÁDELNA x2

ZÁS. PRÁDELNA x2

ZÁS. PRÁDELNA x2

ZÁS. PRÁDELNA x2

ZÁS. M. Č. 25, 26, 29

ZÁS. M. Č. 30, 31, 34


ZÁS. VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

ZÁS. SOLÁRNÍ STANICE

REZERVA

ZÁS. M. Č. 35

REZERVA

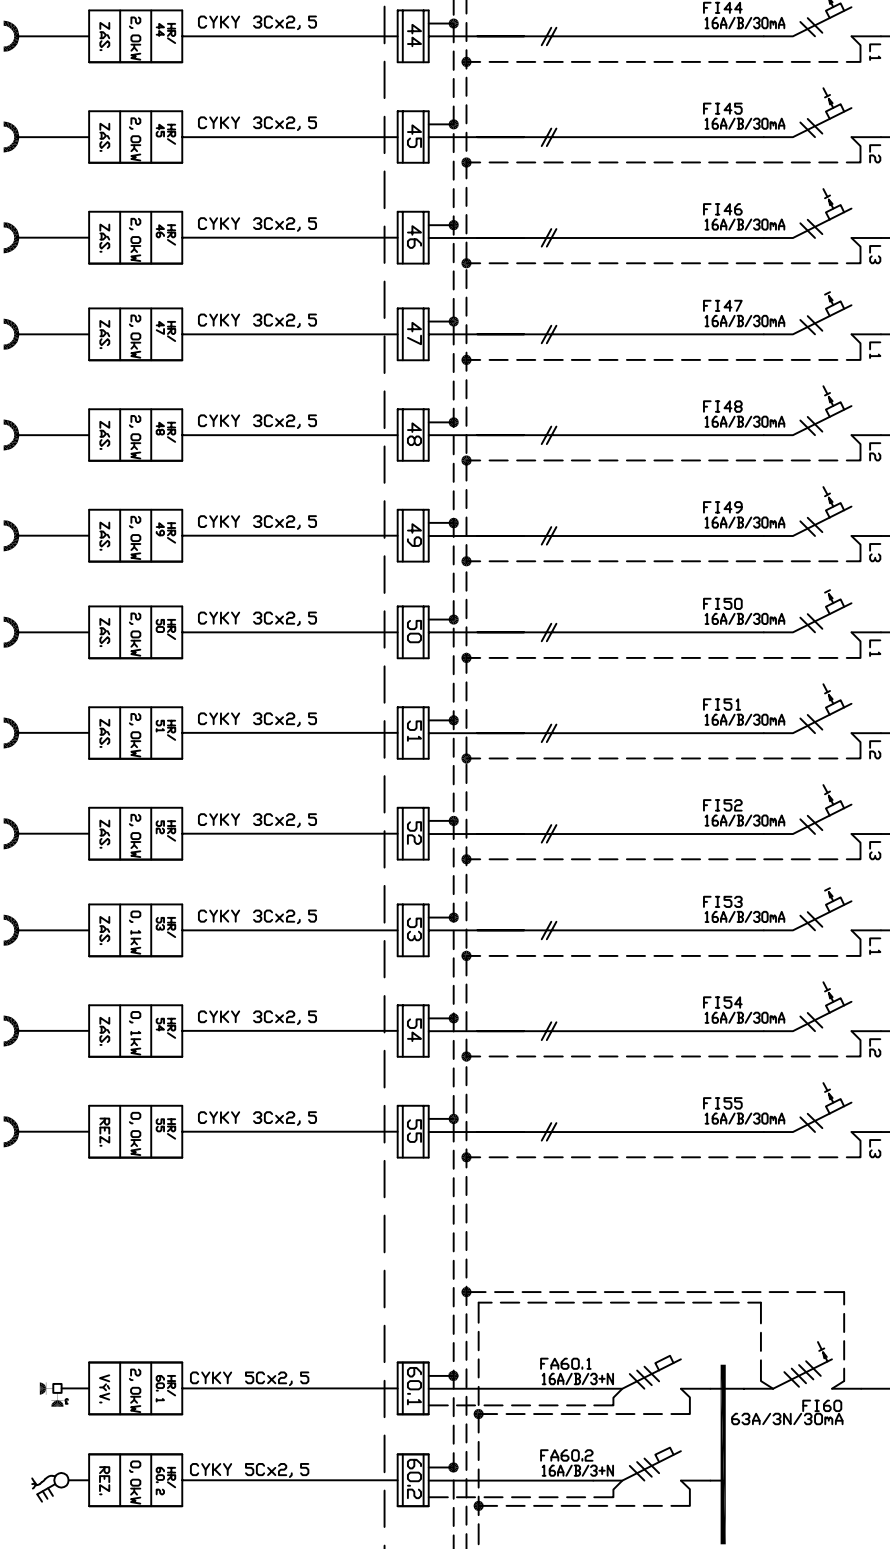

POZN.  
HODNOTA JIŠTĚNÍ BUDE NASTAVENA DLE KONKRÉTNÍHO VZT MOTORU

## OVLÁDÁNÍ VZT

VZT. 1. 01\_ M. Č. 08

## OVLÁDÁNÍ VZT

VZT. 2. 01\_ M. Č. 07

VZT. 3. 01\_ M. Č. 11  
VZT. 4. 01\_ M. Č. 13, 16 (NA STŘEŠE)  
VZT. 5. 01\_ M. Č. 14, 15

VZT. 4. 01\_ M. Č. 19, 22 (NA STŘEŠE)  
VZT. 5. 01\_ M. Č. 20, 21

VZT. 6. 01\_ M. Č. 27, 28  
VZT. 7. 01\_ M. Č. 26 (NA STŘEŠE)

VZT. 6. 01\_ M. Č. 32, 33  
VZT. 7. 01\_ M. Č. 31 (NA STŘEŠE)

REZERVA

REZERVA

LIST 5

