
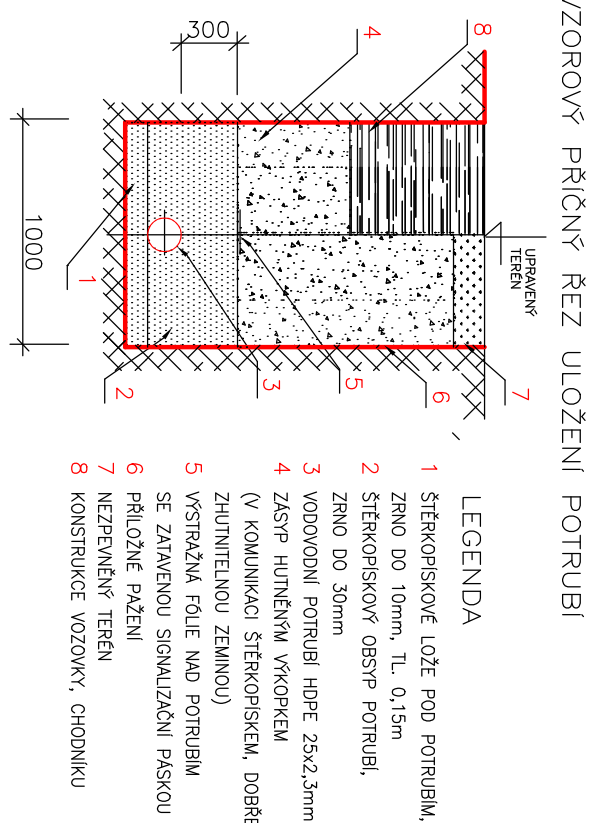


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VP1 – ODBOČKA K PÍTKU

KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	K.Ú. CHOMUTOV I
DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÁ PLOCHA
PARCELNÍ ČÍSLO	1701/1
	1701/5
	1686/1



K. uzávěr DN32
REDUKCE 32/25
VODOMĚR 3-5m3
REDUKCE 25/32
K. uzávěr DN32
zpětný ventil DN32
vypouštěcí ventil

K. uzavěr DN25
VODOMĚR 3-5m3
K. uzavěr DN25

HLAVNÍ MĚŘENÍ

PODROBNÉ MĚŘENÍ (Přtko)

POPIs:

VOZIDLOVNÍ PRŮPŮLNÁ:
 PEHD 100 – SÚR 11 s ochrannou vestou
 Vozidlomér šachtu písavôa Ø 130mm (dl.1300x900mm), svĕtlost min. 1800mm
 Šachtu umísťavô v:
 – nepojízďavé ploše – poklop Ťřídý A 15
 – chodníky, plochy pro stání osobních automobilů – poklop Ťřídý B 125

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

HIP
Ing. arch. Zbyněk Rýška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz

dokumentace

SO 08

Vedová

Odpověďný projektant
Ing. Stanislav Lesák, aut. Ing.
ČKAIT 0300372

projektant části
Ing. Jan Uchtl, uchtlj@kapatelier.cz

KAP atelier s.r.o.
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
tel.: 474 65262, 777 290173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz

měřítka	1:50	číslo paré
---------	------	------------

jednotky	Memčický systém
Podání nové vodovodní jímky	řev.
Výstavba nových jímek a inženýrských	00
název	čas
SO 08 Vodovod	SO 08
PODÉLNÝ ŘEZ	05
VODOVODEM K PÍTKU	