



KAP ATELIER s.r.o.,  
Projektová činnost ve  
výstavbě  
Revoluční 36  
430 02 Chomutov

naše značka  
5001992235

vyřizuje  
Jiří Charvát

datum  
03.09.2019

Věc:

**ZP, Chomutov - Přemyslova, Plynovodní přípojka**  
**Přemístění hlavního uzávěru plynu z pilíře do země.**  
Obec: Chomutov

Ulice: Přemyslova 5394

K.ú. - p.č.: Chomutov I-1701/2,8, 1686/1

Stavebník: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

Účel stanoviska: Zkrácení přípojky

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Plynovodní přípojka je níže uvedených parametrů:

Materiál: OCEL  
Dimenze: 80  
Tlaková hladina: NTL  
Délka přípojky (stávající): 10,10 m  
Umístění HUP (stávající): zděnný pilíř  
Vlastník: GasNet, s.r.o., člen innogy  
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
ID ukončení sítě: 109605  
EVIS číslo stavby: 8800094173

Na základě Vaší žádosti o zkrácení plynovodní přípojky a přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen HUP) stanovujeme pro provedení úpravy plynových zařízení následující podmínky:

- Veškeré náklady spojené se zkrácením plynovodní přípojky včetně zemních, montážních a stavebních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním odpojené části plynovodní přípojky a/nebo výstavbou nové části odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ) hradí stavebník.

- Odpojená část plynovodní přípojky přechází okamžikem odpojení do majetku stavebníka, který s ní může následně naložit dle svého uvážení. Plynárenské zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) bude ukončeno před nově osazeným HUP.

- Realizaci samotného zkrácení plynovodní přípojky budou provádět výhradně pracovníci společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. oddělení speciálních prací. Cenová nabídka, rozsah, podmínky a termín realizace budou projednány individuálně.

Obracejte se na kontaktní osobu:

Ing. Michaela Petáková, technik rozpočtář speciálních prací GridServices, s.r.o., tel. 377097722, e-mail: michaela.petakova@innogy.com.

- Pokud bude stavebník požadovat v rámci zkrácení plynovodní přípojky dopojení OPZ od nově umístěného HUP po místo jeho původního umístění, bude toto provedeno výstavbou nové části domovního plynovodu. Nebude využita odpojená část plynovodní přípojky.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T: +420532221111  
F: +420545578571  
E: info@gridservices.cz  
I: www.gridservices.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

- Pokud bude přemístěný HUP umístěn do pozemku, který není v majetku stavebníka, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka tohoto pozemku s umístěním HUP pro dotčenou nemovitost.
- Nově osazený HUP bude umístěn tak, aby byl trvale volně přístupný z veřejného prostranství.
- Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem PDS "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy MS" k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- Nová poloha HUP je vyznačena v situačním záznamu plynárenských zařízení, který je přílohou tohoto stanoviska.
- Zkrácení plynovodní přípojky za těchto podmínek může být provedeno pouze ve stávající trase (v rovině půdorysu). Pokud je záměrem stavebníka změnit (třeba jen částečně) trasu vedení plynovodní přípojky, jedná se o přeložku plynárenského zařízení.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese:  
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001992235 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jiří Charvát  
Technik přípoj.a rozv. PZ-Čechy západ2  
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ 2  
+420475325709  
[jiri.charvat@innogy.com](mailto:jiri.charvat@innogy.com)

Přílohy: Ověřená příloha žadatele

**GridServices, s.r.o.**  
Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311  
- 230 -

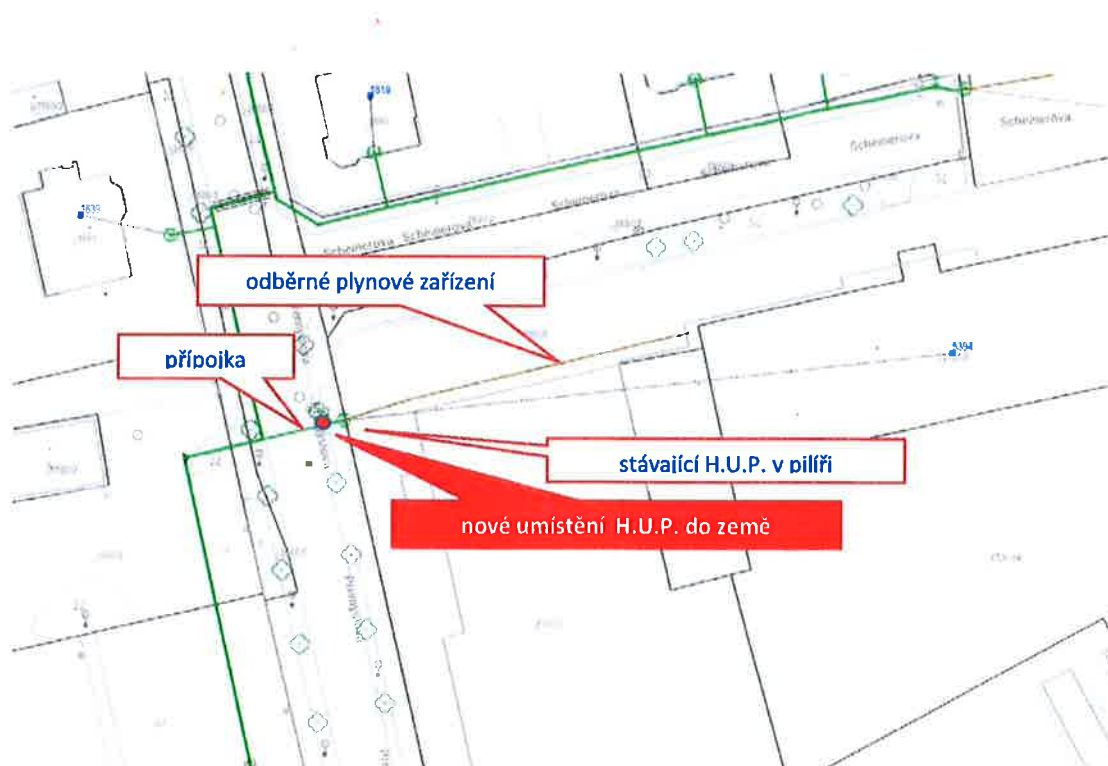

## **PŘEMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU PRO BYTOVÝ DŮM ČP. 5394**

**k. ú. Chomutov I, ppč. 1701/8, 1686/1, 1701/2**


### **STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA OCEL DN80**

**vlastníkem přípojky plynu je GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem**

**vlastníkem odběrného plynového zařízení (OPZ) je majitel plynofikovaného objektu**

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">1701/8</a>
Obec:	<a href="#">Chomutov [562971]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Chomutov I [652458]</a>
Číslo LV:	<a href="#">1</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	737
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



## Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	<a href="#">Chomutov [407887]</a> ; č. p. 5394; bytový dům
Stavba stojí na pozemku:	p. č. <a href="#">1701/8</a>
Stavební objekt:	<a href="#">č. p. 5394</a>
Ulice:	<a href="#">Přemyslova</a>
Adresní místa:	<a href="#">Přemyslova č. p. 5394</a>

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.09.2019 07:00:02.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.6 build 0