


SCHÉMA ZAPOJENÍ




Legenda:

- KK – kulový kohout, přírubové provedení
- Š – šoupě, přírubové
- F – filtr, přírubový
- RV – regulační ventil, přírubový
- Č1 Oběhové čerpadlo elektronická regulace otáček – parametry viz TZ
- S1 trojcestný směšovací ventil zdvih 5,5 mm DN 25, kvs=10 servopohon 230V

D.1.4 – Vytápění

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995						
Miroslav FOKT		Ing. Radek FOKT		Ing. Radek FOKT								
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov							ZAKÁZKA č. 9149 - 04 - 2020					
KRAJ: Ústecký			OBEC: Chomutov							FORMÁT 2 x A4		Výkres

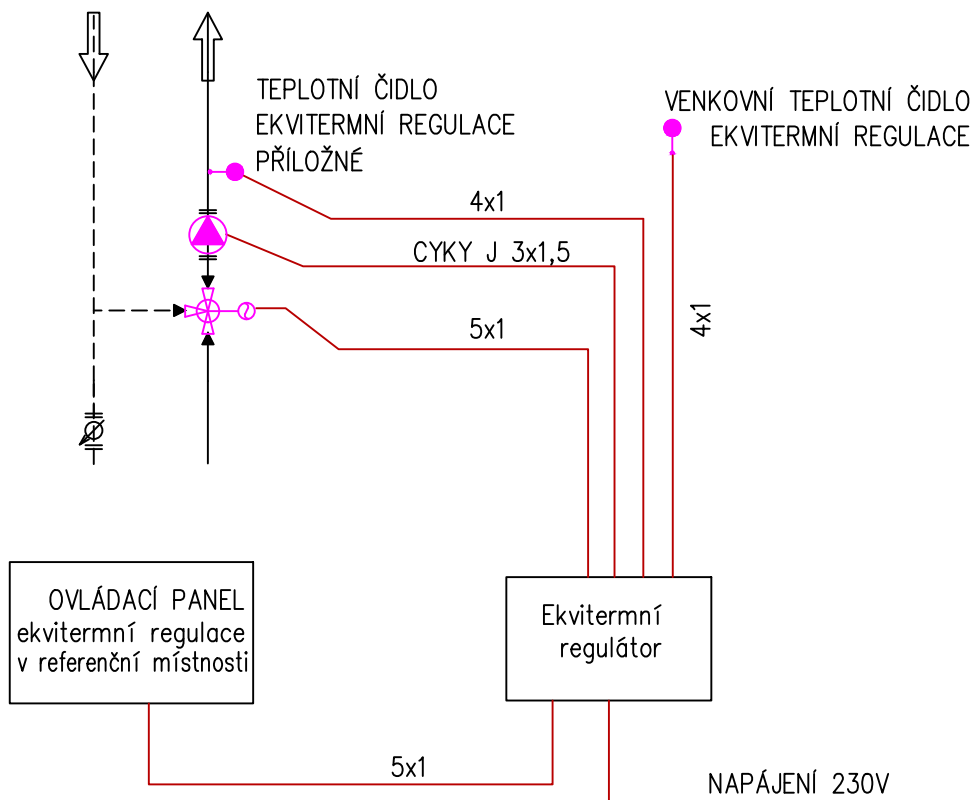

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995
Miroslav FOKT		Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov				
KRAJ: Ústecký		OBEC: Chomutov		
AKCE:				
Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST				
ul. Palackého č.p. 4059				
CHOMUTOV				
OBSAH:				
Schéma MaR				

ZAKÁZKA Č.	9149 - 04 - 2020		
FORMÁT	1 x A4	Výkres 2	
DATUM	04.2020		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	- - -		

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			
KRAJ: Ústecký	OBEC: Chomutov		
AKCE: Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST ul. Palackého č.p. 4059 CHOMUTOV			ZAKÁZKA Č. 9149 - 04 - 2020 DATUM 04.2020 STUPEŇ DPS Paré
OBSAH: D.1.4 - Vytápění			

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Radek Fokt Pod Studánkou 3015/45 434 01 MOST IČO: 432 42 995
Miroslav FOKT	Ing. Radek FOKT	Ing. Radek FOKT	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			
KRAJ: Ústecký	OBEC: Chomutov		
AKCE: Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST ul. Palackého č.p. 4059 CHOMUTOV			ZAKÁZKA Č. 9149 - 04 - 2020 DATUM 04.2020 STUPEŇ DPS Paré
OBSAH: D.1.4 - Vytápění			